

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Katedra městského inženýrství

Bezbariérové užívání – nemocnice Frýdek-Místek

Barrier-free – Hospital Frýdek-Místek

Student:

Bc. Andrea Bechová

Vedoucí diplomové práce:

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ostrava 2019

Zadání diplomové práce

Student: **Bc. Andrea Bechová**
Studijní program: N3607 Stavební inženýrství
Studijní obor: 3607T013 Městské stavitelství a inženýrství
Téma: **Bezbariérové užívání – Nemocnice Frýdek-Místek**
Barrier-free – Hospital Frýdek-Místek
Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

Předmětem diplomové práce je problematika bezbariérového užívání Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., v návaznosti na opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. Za tímto účelem bude provedeno mapování podle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů s následnou analýzou vybraných oddělení nemocnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (v součinnosti s Moravskoslezskou krajskou radou Národní rady osob se zdravotním postižením a krajským úřadem) a navazujících venkovních prostor. Na základě zjištěných nedostatků se provede návrh řešení odstranění bariér, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:

A. Textová část

- rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálností řešené problematiky ve vztahu bezbariérového užívání a zdravotnických staveb, akčních plánů a s návazností podmínek mapování;
- základní poznatky řešených objektů (oddělení) s průzkumem a rozбором současného stavu s důrazem na potřebnost bezbariérového prostředí a analýzou stavu bariér, včetně fotodokumentace;
- zpracování katalogových listů jednotlivých oddělení s návrhem řešení odstranění bariér – příloha práce ve formátu pdf;
- stručné ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu;
- dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

B. Výkresová část

- bude zpracována v návaznosti na katalogové listy jednotlivých oddělení s následným vypracováním vybraných detailních částí bezbariérového řešení

Rozsah grafických prací:

- situační výkresy (širší vztahy, bezbariérové trasy)
 - analýza stavu bariér
 - problémové výkresy
 - návrhy bezbariérového řešení (půdorys, řez, pohledy) vybraných detailů řešení
- Rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude dále upřesněn v průběhu zpracování diplomové práce

Formální a obsahové požadavky uvádí Interní předpis pro vypracování závěrečné práce (verze 2019.1, dostupné na oficiálním webu Katedry městského inženýrství).

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
- [2] Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020
- [3] ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, ISBN 978-80-87438-17-6
- [4] Kol. autorů: ARJO Průvodce pro architekty a projektanty, ARJO, 2005, 166 s., ISBN 91-975276-0-2
- [5] WIENER, P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006, ISBN 80-239-6775-4
- [6] Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- [7] Vyhláška č.92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
- [8] ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha
- [9] Zákony, vyhlášky, ČSN, odborné časopisy atd.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.**

Datum zadání: 28.02.2019

Datum odevzdání: 29.11.2019

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
vedoucí katedry

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan fakulty

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostravě dne

.....
podpis studenta

Prohlašuji, že

- jsem byla seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.
- beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.)
- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB- TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.
- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.
- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).
- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě

.....
podpis studenta

Poděkování

Tímto bych ráda poděkovala své vedoucí diplomové práce paní Ing. Renatě Zdařilové, Ph.D., za její čas a ochotu při konzultacích diplomové práce, za její cenné rady a podporu. Také bych ráda poděkovala ochotnému a vstřícnému personálu nemocnice.

Anotace diplomové práce

BECHOVÁ A., *Bezbariérové užívání – Nemocnice Frýdek-Místek*, Ostrava 2019. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství. Vedoucí práce Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Počet stran: 70.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezbariérového užívání nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Cílem diplomové práce je zmapování současného stavu přístupnosti nemocnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od zastávky městské hromadné dopravy, vstupů nemocnice až po vybraných čtrnáct odděleních nemocnice včetně hygienických a komunikačních prostor. Závěrem je provedeno vyhodnocení analýzy s návrhy na řešení pro odstranění zjištěných bariér včetně ekonomického zhodnocení.

Klíčová slova: bezbariérovost, nemocnice, analýza, hygienické zařízení, osoby s omezenou schopností pohybu

Annotation of Diploma thesis

BECHOVÁ A., *Barrier-free use - Nemocnice Frýdek-Místek*, Ostrava 2019. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department urban engineering. Thesis supervisor Ing. Renata Zdařilová. Number of pages: 70.

The diploma thesis is focused on the issue of barrier-free use the hospital in Frýdek-Místek, p. o. The aim of the thesis is to map the current state of access to the hospital for persons with limited mobility and orientation from the public transport stop, hospital entrances to selected fourteen wards of the hospital, including hygienic and communication spaces. Finally, the analysis is carried out with suggestions for solutions how to remove the detection of the barriers, including economic evaluation.

Key words: barrier-free use, hospital, analysis, sanitary facilities, persons with limited mobility and orientation

Seznam zkratek a symbolů

ČR	Česká republika
ČSN	Česká technická norma
HSV	Hlavní stavební výroba
max	Maximálně
min.	Minimálně
MHD	Městská hromadná doprava
mm	Milimetry
NP	Nadzemní podlaží
ORL	Otorhinolaryngologie
p. o.	příspěvková organizace
PP	Podzemní podlaží
PSV	Přidružená stavební výroba
Sb.	Sbírky
TRN	Transpirační a respirační nemoci
WC	Water closet, tj. „vodní záchod“

Obsah

1	Úvod	8
2	Předpoklady pro zajištění bezbariérového užívání staveb.....	10
	2.1. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020	10
	2.2. Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020	11
	2.3. Metodika kategorizace přístupnosti objektů.....	11
	2.4. Právní požadavky bezbariérového užívání staveb	13
	2.5. Požadavky na bezbariérové stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství	14
	2.5.1. Komunikace pro chodce	14
	2.5.2. Nástupiště veřejné dopravy	15
	2.5.3. Přejíždění pro chodce	15
	2.6. Odstavné a parkovací plochy.....	15
	2.7. Přístupy a vstupy k objektům	15
	2.7.1. Vstupy do budov.....	16
	2.8. Komunikace uvnitř objektu	16
	2.9. Bezbariérová hygienická zařízení.....	17
3	Současné trendy staveb pro zdravotnictví	19
	3.1. Odběrové centrum Aeskulab	19
	3.2. Klinika Dr. Pírka	20
	3.3. Stomatologické centrum Vodňany	21
4	Analýza současného stavu nemocnice Frýdek-Místek.....	22
	4.1. Nemocnice Frýdek-Místek	22

4.2. Exteriér Nemocnice Frýdek – Místek.....	23
4.2.1. Zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice.....	23
4.2.2. Zastávky MHD – Bruzovská	24
4.2.3. Pěší trasa od zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice	24
4.2.4. Pěší trasa od zastávky MHD – Bruzovská.....	25
4.2.5. Vyhrazené parkovací stání.....	25
4.2.6. Návrh řešení odstranění bariér.....	26
4.3. Objekt A	27
4.3.1. Vstup do objektu A.....	27
4.3.2. Schodiště.....	28
4.3.3. Výtah	28
4.3.4. Interiér	29
4.3.5. Hygienická zařízení	29
4.4. Objekt B.....	31
4.4.1. Vstupy do objektu B	31
4.4.2. Schodiště.....	32
4.4.3. Výtah	32
4.4.4. Interiér	32
4.4.5. Hygienické zařízení	33
4.5. Objekt C.....	33
4.5.1. Vstup do objektu C	34
4.5.2. Schodiště.....	34
4.5.3. Výtah	34
4.5.4. Interiér	34
4.5.5. Hygienické zařízení	35
4.6. Objekt D	35
4.6.1. Vstup do objektu D.....	36

4.6.2. Schodiště.....	36
4.6.3. Interiér	36
4.6.4. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení v čekárně.....	37
4.6.5. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení	37
4.7. Objekt E.....	38
4.7.1. Vstup do objektu E	38
4.7.2. Schodiště.....	39
4.7.3. Výtah	39
4.7.4. Interiér	39
4.7.5. Hygienické zařízení	39
4.8. Objekt F, H	40
4.8.1. Vstup do objektu F, H	40
4.8.2. Schodiště.....	41
4.8.3. Výtahy	41
4.8.4. Interiér	41
4.8.5. Hygienické zařízení	42
4.9. Objekt L.....	45
4.9.1. Vstup do objektu L	45
4.9.2. Schodiště.....	46
4.9.3. Plošina	46
4.9.4. Interiér	46
4.9.5. Hygienické zařízení	46
4.10. Objekt T.....	48
4.10.1. Vstup do objektu T	48
4.10.2. Schodiště.....	49
4.10.3. Výtah	49
4.10.4. Interiér	49

4.10.5.	Hygienické zařízení	49
4.11.	Objekt V	50
4.11.1.	Vstup do objektu V	51
4.11.2.	Schodiště.....	51
4.11.3.	Výtah	51
4.11.4.	Interiér	52
4.11.5.	Hygienické zařízení	52
5	Návrh řešení na odstranění bariér vybraných oddělení	55
5.1.	Dětské oddělení - návrh hygienických prostor pro pacienty	55
5.2.	Radiodiagnostické oddělení - návrh hygienických prostor pro veřejnost, komunikační prostory a vstupy	55
5.3.	Oddělení TRN - návrh hygienických prostor pro pacienty	57
6	Stručné ekonomické zhodnocení	58
7	Závěr.....	60
8	Seznam použité literatury a informačních zdrojů.....	62
9	Seznam tabulek.....	64
10	Seznam obrázků.....	65
11	Seznam příloh.....	67
12	Seznam výkresů.....	68

1 Úvod

V dnešní době se často v oblasti vzdělávání setkáváme s termínem inkluze, jenž má mít za následek rovné příležitosti a šance na studia pro všechny děti bez rozdílu. Já bych tento pojem zařadila do širšího spektra, do spektra celé společnosti. Osoby s omezenou schopností pohybu či orientace, mezi které patří nejen osoby se zdravotním postižením pohybovým, sluchovým, zrakovým nebo mentálním, ale také těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku či osoby pokročilého věku, by měly mít stejná práva a možnosti na plnohodnotný život bez bariér, jako osoby bez těchto omezení.

Je třeba si uvědomit, že omezení ať už třeba jen v podobě zlomené nohy, nás dovede k uvědomení si překážek, které budeme muset zdolat na chodníku, v MHD, v nákupních centrech nebo u lékaře. Jediný schod, úzký vstup nebo chybějící výtah, může pro handicapovanou osobu znamenat nepřístupnost daného objektu. Proto je zapotřebí, aby stavby nejen občanské vybavenosti, ale také dopravní prostředky, komunikace a jiné veřejné prostory, byly přizpůsobeny pro osoby ať už s handicapem nebo bez něj. Aby byly vybaveny dostatečnými manipulačními prostory, kontrastními prvky, hygienickým zařízením, signalizačními prvky.

Česká republika již několik let patří mezi státy, které si uvědomují povinnost odstraňování bariér a vytvářením národních, krajských plánů a jiných metodik za ně přebírají odpovědnost. Snahou je zajistit osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace plnohodnotný život a zapojení se do společnosti bez jakýchkoliv rozdílů.

V úvodu diplomové práce jsou charakterizovány aktuální plány a metodiky zabývající se touto problematikou. Na tuto charakteristiku navazují požadavky pro bezbariérové užívání staveb, ze kterých je nutné při nových výstavbách nebo při změnách současných staveb postupovat. Dále jsou popsány současné trendy ve stavění zdravotnických zařízení. Nejobsáhlejší částí diplomové práce je samotná analýza současného stavu nemocnice s cílem odhalit nedostatky a navrhnout řešení pro jejich odstranění.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezbariérového užívání v nemocnici ve Frýdku-Místku. Cílem je zmapovat současný stav přístupnosti nemocnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Analyzováno bylo 14 vybraných oddělení a

záznamy zjištění byly vyplněny do formulářů, které jsou součástí příloh diplomové práce, společně s fotodokumentací. Mimo vybraná oddělení byla analyzována také dostupnost nemocnice od zastávky městské hromadné dopravy, komunikační prostory či vchody nemocnice. Vyhodnocení analýzy přístupnosti nemocnice ve Frýdku-Místku je završeno návrhy na odstranění bariér, které byly průzkumem odhaleny. Jednotlivé návrhy jsou ekonomicky zhodnoceny.

2 Předpoklady pro zajištění bezbariérového užívání staveb

Problematika bezbariérového užívání staveb je v České republice striktně dána zákony, normami, vyhláškami, ale také podpůrnými vládními programy a plány pro začlenění osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dále metodikami.

2.1. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

Česká republika již 25 let aktualizuje národní plány na podporu osob se zdravotním postižením, jejichž prioritním cílem je zlepšování podmínek pro tyto osoby a jejich integrace do společnosti. Koncem roku 2014 vypršela platnost Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014, a proto byl v únoru 2015 předložen vládě plán nový, jehož základním účelem je pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. [7]

Česká republika je dlouhodobě řazena mezi státy, které si uvědomují a přijímají odpovědnost za odstraňování existujících bariér bránících osobám se zdravotním postižením v účasti na plnohodnotném životě a zapojení do společnosti. Nejméně příznivá situace je v oblasti zaměstnávání těchto osob, dále v oblasti vzdělávání, kdy je zapotřebí začít v praxi uplatňovat pojem inkluzivní vzdělávání. Další důležitou oblastí, za kterou stát nese odpovědnost je oblast odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb postavených ještě před účinnosti stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, a striktně vynucuje dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících se bezbariérového užívání staveb. [7]

Národní plán je rozdělen do tematických oblastí navazujících na vybrané články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Každá oblast začíná charakteristikou konkrétního článku Úmluvy, ke kterému se vztahuje a po ní následuje popis situace v dané oblasti v ČR. V neposlední řadě jsou poté stanoveny cíle na sledované období, kterých má být dosaženo a ke každému cíli jsou, pak přiřazeny instituce, do jejichž kompetence daná problematika spadá. [7]

Národní plán se skládá z osmnácti strategických oblastí podpory osob se zdravotním postižením, z nichž poslední je koordinace a monitorování plnění národního plánu, kdy jedním z cílů je „Metodicky podporovat kraje při přípravě a naplňování krajských plánů“. Nemocnice ve Frýdku-Místku, kde v rámci diplomové práce řeším bezbariérovost, leží v kraji Moravskoslezském, který má zpracovaný Moravskoslezský krajský plán vyrovnání pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020. [7]

2.2. Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020

Tento dokument je v Moravskoslezském kraji již čtvrtým plánem, který má podpořit procesy vedoucí k aktivnímu a plnohodnotnému začleňování občanů se zdravotním postižením do života společnosti. Moravskoslezský kraj se dlouhodobě tomuto tématu viditelně věnuje a zakládá si na plnění cílů. Zásaditost kraje v této oblasti je odražena také v mottu tohoto plánu, které zní „Svět pro všechny – kraj pro všechny“. [8]

Samotný dokument je postaven na třech zásadách. **Zásada meziresortního přístupu**, která je založena na uvědomění si, že zdravotní postižení zasahuje do veškerých oblastí života člověka a je třeba na něj pohlížet komplexně. **Zásada partnerské spolupráce**, která je postavena na spolupráci s organizacemi sdružující osoby se zdravotním postižením a to tak, aby byli zapojeni do tvorby, naplňování cílů a plnění plánu. Třetí zásadou je **zásada respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka**, kdy odbourání bariér nemá být považováno za nadstandard, ale běžnou součástí života společnosti. [8]

Dokument je tvořen z devíti částí, z nichž každá má stanoveny určité cíle a způsob plnění těchto cílů prostřednictvím aktivit. Kromě oblasti vzdělávání, oblasti zaměstnávání, oblasti zdravotnictví, oblasti sociální, oblasti kultury, sportu a volného času, jsou dalšími částmi koordinace a monitorování plnění, přístupnost informací, přístupnost staveb a přístupnost dopravy. [8]

2.3. Metodika kategorizace přístupnosti objektů

Pohybovat se bez bariér potřebují v dnešní době nejen vozíčkáři, ale také senioři, rodiče s kočárky, těhotné ženy, rodiče s malými dětmi nebo třeba lidé s dočasně omezenou hybností, a proto je důležité vnímat přístupnost veřejných prostor jako samozřejmost, ne jako výjimečnost. [9]

V listopadu roku 2011 se proto sešla skupina odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, za účelem ujasnit si kritéria pro kategorizaci míry přístupnosti, způsob jejich mapování a také vytvořit jednotný základ pro všechny kraje České republiky. Výsledkem těchto jednání je vznik Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, která rozděluje objekty na přístupné, částečně přístupné a obtížně přístupné nebo nepřístupné. Každé kategorii je pomocí stanovených limit přiřazen barevný piktogram. Zelený piktogram náleží přístupnému objektu, oranžový poté objektu částečně přístupnému a na závěr červený náležící objektu obtížně přístupnému či nepřístupnému. Kromě těchto třech základních piktogramů existuje dalších patnáct, které poskytnou uživateli informace o tom, zda je v daném objektu k dispozici výtah, upravená toaleta, bezbariérový vchod nebo zda to v objektu naopak chybí. Limity všech kategorií jsou odvozeny nejen z uživatelských zkušeností, z možností osob s různým typem postižení, ale i z technických standardů vozíků a různých kompenzačních pomůcek. [9]



Obr. 1 Piktogramy kategorizace přístupnosti objektů

Zdroj: Metodika kategorizace přístupnosti objektů [9]

Kategorizace určuje obecnou přístupnost objektu, pro různé typy staveb je rozhodující ta, která plní hlavní funkci spolu s přímo souvisejícími. Důležité je zohlednit i bezprostřední okolí objektu. Pokud je zásadním způsobem omezena dostupnost budovy (nerovný terén, neudržovaná historická dlažba z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami), může být jinak na první pohled přístupný objekt zařazen do jiné z kategorií. [9]

Při mapování přístupnosti objektů a zpracování výstupů je zapotřebí sledovat mnoho aspektů, neboť z výsledných informací mapování čerpají osoby s rozdílným zdravotním omezením a rozdílnými potřebami. Získané poznatky z mapování, která jsou prováděna převážně v terénu týmem odborníků, jsou poté zpracovány do textového popisu, který je zveřejněn. Každý uživatel se na základě těchto informací a se znalostí vlastních potřeb může rozhodnout, zda je schopen daný objekt navštívit. Součástí hodnocení může být i návrh úprav. [9]

Tato Metodika slouží pouze k tomu, aby informovala osoby o stávajícím stavu objektu, nenahrazuje však stávající platnou legislativu a při navrhování úprav a odstraňování bariér je zapotřebí postupovat dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [9]

2.4. Právní požadavky bezbariérového užívání staveb

Důležitými právními předpisy pro zpracování tématu bezbariérovosti jsou zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [6]

Předmětem této vyhlášky je stanovení obecných technických požadavků na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Pro vydání územního rozhodnutí, vydání územního souhlasu, zpracování projektové dokumentace, zpracování jednoduchého technického popisu, při ohlašování, provádění či odstraňování staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu je podkladem právě tato vyhláška, která dále obsahuje 4 přílohy s konkrétními požadavky na jednotlivé druhy staveb:

- Příloha 1: Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb,
- Příloha 2: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství,
- Příloha 3: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce,
- Příloha 4: Symboly. [3]



Obr. 2 a) Mezinárodní symbol přístupnosti; b) mezinárodní symbol hluchoty; c) Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby, d) Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku, e) Symbol prostoru s přebalovacím pultem

Zdroj: Vyhláška č. 398/2009 Sb., [3]

Diplomová práce je zaměřena na zdravotnické zařízení, tudíž je zapotřebí zmínit také vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, která stanovuje obecné požadavky a technické vybavení zdravotnických pracovišť. Vyhláška obsahuje také požadavek na zajištění bezpečného a funkčního provozu zdravotnického zařízení jako celku, zajištění potřebné technické infrastruktury a nedovoluje umístění zdravotnického zařízení mimo nebytový prostor. Vyhlášku doplňuje deset příloh, kdy první příloha je zaměřena na požadavky obecné a zbývajících devět příloh poté stanovují jednotlivě další požadavky na péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou, lékárenskou, zdravotnické dopravní a záchranné služby, neodkladné péče a záchytné služby. [4]

2.5. Požadavky na bezbariérové stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

Komunikace pro chodce, nástupiště veřejné dopravy, úrovně i mimoúrovňové přechody a ostatní pochozí plochy musí osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožňovat samostatný, bezpečný a plynulý pohyb.

2.5.1. Komunikace pro chodce

Chodníky musí splňovat minimální šířku 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů, aby bylo umožněno vzájemné míjení se. Povrch musí být rovný, pevný a protiskluzový povrch a jejich vzájemný výškový rozdíl nesmí být vyšší než 20 mm. Podélný sklon takové komunikace může být nejvýše 8,33 % a příčný sklon maximálně 2,0 %. Komunikace musí být opatřena přirozenou vodící linií, např. stěnou domu nebo obrubníkem. Dojde-li k přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8000 mm, musí být nahrazena linií umělou. [3]

2.5.2. Nástupiště veřejné dopravy

Nástupiště musí mít výšku 200 mm nebo výšku odpovídající vozovému parku splňující podmínku bezbariérového přístupu do dopravních prostředků. Taktéž musí být vybaveny vodící linií a signálním pásem. Nástupiště musí být kontrastně označeno do šířky 500 mm od nástupní hrany. [3]

2.5.3. Přejíždění pro chodce

Přejíždění pro chodce jsou jedním z kritických bodů pro bezpečnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zřizují se přednostně na všech křižovatkách a jeho běžná šířka je 4,00 m. Přejíždění jsou označeny vodorovným a svislým dopravním značením. Přejíždění pro chodce bez světelné signalizace smí být navržen maximálně přes dva protisměrné jízdní pruhy. Největší povolená délka neděleného přechodu obrubami je 6500 mm. Přejíždění vybavené světelnou signalizací musejí být vybaveny také signalizací zvukovou, u staveb občanské vybavenosti musí být přechod vybaven samoobslužným zařízením s prodlouženou délkou intervalu. [3] [2]

2.6. Odstavné a parkovací plochy

Stavby dnes musejí mít normový počet odstavných a parkovacích stání, který je vypočten dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob. Odstavným stáním se rozumí plocha pro zaparkování vozidla v místě bydliště či místě sídla společnosti po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Parkovací stání je naopak plocha sloužící k zaparkování vozidla pouze po dobu pohybu v objektu, např. nákup, návštěva. [2] [5]

Šířka parkovacího i odstavného stání pro vozidla zdravotně postižených osob musí být nejméně 3,50 m, u podélného stání se jedná o délku 7,00 m. Povinně musí být tato stání označena mezinárodním symbolem přístupnosti a musí být k těmto vyhrazeným stáním zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. [2]

2.7. Přístupy a vstupy k objektům

Přístupy k objektům musí být v úrovni komunikace pro chodce, tudíž bez schodů a jiných vyrovnávacích stupňů, tak aby osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měli zajištěn rovný a důstojný přístup primárně do budov občanské vybavenosti. Pokud

takovémuto přístupu brání stavebně či územně technické důvody, lze tyto výškové rozdíly řešit rampou či zdvihací plošinou. [3] [2]

Přístup ke stavbám musí být vytyčen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacím terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky. [3]

2.7.1. Vstupy do budov

Při řešení vstupů do budov je potřeba si uvědomit způsob, jakým budou osoby na vozíku otevírat, vjíždět, otáčet se, couvat či zavírat. Pro dobrou manipulaci je třeba před vstupem zajistit plochu minimálních rozměrů 1500 x 1500 mm. Pokud je vstup vybaven dveřmi, které se otevírají ven, musí být délka ve směru přístupu rozšířena na 2000 mm. Hlavní křídlo vstupních dveří musí mít šíři 900 mm a celková šířka dveří je nejméně 1250 mm. Skrz celou šíři dveří musí být upevněno vodorovné madlo. Zámek dveří musí být v maximální výši 1000 mm a klika nejvýše 1100 mm. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. [2]

V případě, že nelze zajistit vstup z úrovně terénu, musí být navržena rampa či zdvihací plošina. Minimální šíře rampy je 1500 mm a musí být splněna podmínka sklonu, u podélného nejvýše 1:16 (6,25 %), u příčného sklonu poté 1:100 (1,0 %). Po obou stranách rampy musí být umístěna madla ve výšce 900 mm a jejich přesah musí být nejméně 150 mm na začátku i konci rampy. [3]

Situaci, kdy není možný vstup z úrovně terénu ani z rampy, lze vyřešit zdvihací plošinou. Tato varianta se však používá jako poslední možná. Existují svislé a šikmé zdvihací plošiny. Na plošině musí být uvedena informace o nosnosti a maximálním počtu osob. [3]

2.8. Komunikace uvnitř objektu

Objekty užívané veřejností musí být uvnitř přizpůsobeny i pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu či orientace. Povrch vnitřních prostor musí být pevný, rovný a protiskluzový. Na chodbách by alespoň na jedné straně stěny mělo být umístěno madlo ve výšce 900 mm a ostatní ovládací prvky by měly být usazeny ve výšce 600 až 1200 mm nad

podlahou. Na stěnách musí být umístěny vizuální kontrasty. Prostory musí být řádně osvětleny. [3]

V případě, že je mezi komunikacemi výškový rozdíl, hovoří se o tzv. vertikální komunikaci. Tyto rozdíly jsou poté řešeny rampou, výtahem, schodištěm či zdvihací plošinou. Minimální rozměr výtahové klece je 1100 x 1400 mm a klec musí být vybavena sedátkem, madlem, zrcadlem, ovladačem nouzové signalizace a akustickou signalizací. Před vstupem do výtahu musí být dostatečná manipulační plocha. Ovladače v kleci výtahu či u nástupního místa musí vyčnívat minimálně o 1 mm od povrchu okolní plochy a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. [3]

U bezbariérově užívaných staveb musí být průchodová šířka schodišťového ramene minimálně 1500 mm. V případě schodišťového ramene, na kterém je instalována zdvihací plošina pro vozík, musí být minimální šíře o 550 mm širší, než je šířka plošina v provozní poloze. Schodišťová ramena musí být po obou stranách vybavena madly ve výšce 900 mm a na začátku i konci schodiště musí madlo přesahovat alespoň o 150 mm. Tvar madla musí být přizpůsoben k uchopení rukou shora a k pevnému sevření. [3]

2.9. Bezbariérová hygienická zařízení

Hygienické prostory v budovách občanské vybavenosti musí obsahovat kontrastní prvky a veškeré vybavení musí být v dobré dostupnosti a dosažitelnosti osobám s omezenou schopností pohybu či orientace.

Hygienické zařízení ve stavbách užívaných veřejností musí být vybaveny nejméně jednou kabinou WC v oddělení pro muže a taktéž v oddělení pro ženy. Společnou bezbariérovou kabinu lze umístit pouze v případě, že je budova vybavena pouze dvěma kabinami WC nebo u změn dokončených staveb. Povrch v bezbariérové záchodové kabině musí být upravený proti skluzu. Kabina WC musí být vybavena signalizačním zařízením nouzového systému volání, umístěném ve výši 600-1200 mm od podlahy a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou. [1]

Minimální šířka záchodové kabiny je 1800 mm a hloubka 2150 mm. Jelikož je nutné zachovat dostatečný manipulační prostor, je zapotřebí dodržet rozmístění jednotlivých zařizovacích předmětů. Požadovaná šířka dveří je 800 mm. Otvírání dveří je směrem ven a

jsou doplněny o zámek odemykatelný zvenku. Nástup na záchodovou mísu je možný čelní, z pravé nebo levé strany. [3]

Záchodová mísa musí být umístěna ve vzdálenosti 450 mm od boční stěny s horní hranou sedátka ve výšce 460 mm. Vzdálenost mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny musí být 700 mm. WC musí být oboustranně vybaveno madly ve výšce 800 mm. Splachovací zařízení musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse, v maximální výši 1200 mm. Stojan na toaletní papír musí být umístěn v dosahu z WC, ve výšce 600 – 700 mm. [3]

Umístění umyvadla musí splňovat možný podjezd osoby na vozíky. Požadovaná výše umyvadla je 800 mm a vedle něj musí být umístěno svislé madlo v délce 500 mm. Přístroj na sušení rukou či zásobník na papírové ubrousky se umísťuje ve výši 800 – 1200 mm od podlahy. [1]

Sprchový kout musí splňovat požadavek minimálního rozměru 900 x 900 mm. Vedle něj musí být prostor pro vozík, který je třeba oddělit stěnou nebo závěsem. Sprchové kouty musí být vybaveny sklopným sedátkem a to ve výši 460 mm od podlahy. Dále musí být kout opatřen madly, systémem nouzového volání a sprchou s pákovým ovládáním. [1]

3 Současné trendy staveb pro zdravotnictví

V současné době se při výstavbě nových zdravotnických zařízení setkáváme s několika ne příliš bezbariérovosti odpovídajícími trendy. Jednoduchost a z toho vyzařující čistota jsou dnes velmi žádaným vizuálem pro zdravotnická zařízení. Dominuje bílá barva s mnoha prosklenými komponenty, což osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nepříliš pomáhá v jejich samostatnosti. K detailnějšímu přiblížení těchto nových trendů bylo vybráno z internetového zdroje archiweb.cz Odběrové centrum Aeskulab a nová budova kliniky Dr. Pírka. Pro přiblížení naopak budovy neodpovídající tomuto trendu, ale na druhou stranu splňují kontrastní rozlišení napomáhající osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bylo vybráno Stomatologické centrum Vodňany. [10]

3.1. Odběrové centrum Aeskulab

Zmíněné odběrové centrum Aeskulab je jednou z budov sítě této odběrové společnosti. Předmětem modernizace jsou prostory čekárny, recepce, odběrových boxů a zázemí v 1. NP. V místnosti čekárny je vybudována příčka, z níž se z jedné strany se nachází dva průchody rozdělující prostory pro samotné odběry a z druhé chodba obsluhující jednotlivé odběrové boxy. Za hlavní příčkou nalezneme menší obývací prostor sloužící pacientům pro dlouhé čekací doby při speciálních krevních testech. Za recepcí pokračuje prostor čekárny pro dětské a DIA odběry probíhající v uzavřených místnostech. [10]

Budova odběrového zdravotnického centra Aeskulab v Praze je zmodernizována převážně do bílé barvy s dřevěnými komponenty. Interiérové prvky nábytku, obkladů a systému pro orientaci jsou taktéž laděny do bílé nebo odstínů šedé. V čekárně chybí kontrastní odlišení pultu recepce a zároveň barevný kontrast míst pro sezení. Na stěnách nejsou pacientům nápomocná madla a ochranné pásy. Vstupy do hygienických prostor, které jsou také laděny do bílo-šedých odstínů, nejsou barevně zvýrazněny. Na dveřích chybí vodorovná madla a zvolené typy umyvadel neumožňují podjezd vozíku. Nad dveřní klikou není umístěn hmatný štítek v Braillově písmě. [10]



Obr. 3 Čekárna v odběrovém centru Aeskulab



Obr. 4 Hygienické prostory v Aeskulab

3.2. Klinika Dr. Pírka

Tato klinika byla roku 2016 vyzvána do soutěže Stavba roku. Jedná se o kliniku zahrnující moderní zdravotnické zázemí s dýchající přátelskou atmosférou. Nově vybudována multifunkční budova ambulantních činností má za cíl trvale odlehčit přetěžované části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort jak zaměstnancům, tak hlavně pacientům. Nová budova je spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž se nachází stará část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, která je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěna. [10]

Modernizace budovy kliniky dle mého názoru splnila zasazení do okolního přírodního kontextu, ale použitím převážně prosklených ploch a bílé barvy neodpovídá podmínkám bezbariérovosti. V budově se podařila uvést do provozu ambulantní péče v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny. Komunikační prostory, jak je možno vidět na obr. 5, jsou převážně prosklené a bez kontrastního značení v požadovaných výškách. Schodiště postrádá značení prvního a posledního stupně. Hygienická zařízení disponují vhodnými madly, rozměry místností, typem umyvadla, ale také jako u komunikačních prostor chybí kontrastní odlišení. [10]



Obr. 5 Schodiště na klinice Dr. Pírka



Obr. 6 Hygienické zařízení na klinice Dr. Pírka

3.3. Stomatologické centrum Vodňany

Stomatologické centrum Vodňany je jednopodlažní, nepodsklepená zástavba, v níž jsou vnější povrchy stěn tvořeny probarvenými omítkami tmavě šedého a červeného odstínu. Dispoziční řešení budovy je jednoduché a přehledné. Objekt svým designem určuje protiváhu okolní komerční zástavbě a zároveň se snaží vyzdvihnout stavební standard tohoto území. Svým moderním vzhledem tvoří atraktivní dominantu. [10]

Objekt je tvořen částí veřejnou, určenou pro pacienty, částí polosoukromou s ordinacemi a soukromou obsahující laboratoře a zázemí personálu. Chodba i čekárna je výrazně osvětlena. Ordinace i laboratoře jsou přirozeně nasvětleny velkoplošnými okny. Velké prosklené plochy na fasádě jsou chráněny proti nadměrnému přehřátí dřevěnými lamelovými rošty, které jsou dominantním designovým prvkem fasády. Každá z místností je barevně odlišena. Hygienická zařízení mají dostačující prostor, jsou vybaveny umyvadlem s možností podjezdu. Stěny jsou obloženy zeleno – bílými obklady s výrazným vizuálním kontrastem. [10]



Obr. 7 Komunikační prostory, centrum Vodňany



Obr. 8 Hygienické zařízení, centrum Vodňany

4 Analýza současného stavu nemocnice Frýdek-Místek

Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu Frýdecké nemocnice s důrazem na bezbariérové vybavení. Analýze bylo podrobena 14 oddělení nemocnice. Průzkum se týkal interiéru nemocnice, kde bylo hodnoceno vybavení vybraných pracovišť, vstupy, hygienická zařízení, schodiště, výtahy či komunikační prostory. Analýza exteriéru byla zaměřena na dostupnost nemocnice, zastávky MHD či parkovací stání. Součástí analýzy je i podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, která je zpracována v rámci výkresové části.

4.1. Nemocnice Frýdek-Místek

Nemocnice se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek, konkrétně v části Frýdek. V okrese žije dle statistických údajů k 1. 1. 2019 57 169 obyvatel. Současné zobrazení areálu nemocnice je možno vidět na obr. 9. Nemocnici tvoří celkem 19 objektů, avšak analýza primárně bezbariérových hygienických zařízení byla provedena pouze na 10 z nich. Popisovaná oddělení jsou rozprostřena v objektech A, B, C, D, E, F, H, L, T a V. [11]



Obr. 9 Areál nemocnice Frýdek – Místek

Zdroj: <http://www.nemfm.cz/> [11]

Konkrétně se jedná o tato oddělení:

- Beskydské oční centrum
- Dětské oddělení
- Gynekologicko-porodnické oddělení
- Chirurgické oddělení
- Interní oddělení I.
- Neurologické oddělení
- Oddělení dlouhodobé následné péče
- Oddělení následné péče
- Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

- Oddělení TRN
- Ortopedické oddělení
- Urologické oddělení
- Radiodiagnostické oddělení
- Rehabilitace

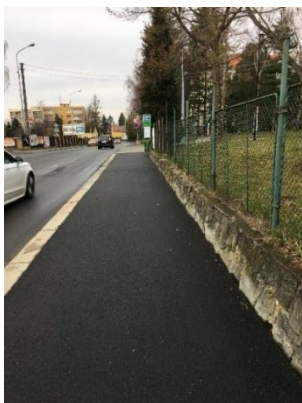
4.2. Exteriér Nemocnice Frýdek – Místek

V rámci analýzy exteriéru byly hodnoceny pěší trasy vedoucí od autobusových zastávek MHD k samotné nemocnici a dále parkoviště a možné přístupy k jednotlivým objektům. Na výkrese č. 1 jsou zobrazeny širší vztahy řešeného objektu.

4.2.1. Zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice

Autobusová zastávka Frýdek – Nemocnice se nachází přibližně 250 m od hlavního vstupu do objektu F, H, který je určen pro přístup pacientů do nemocnice. Na prvním nástupišti je jediným pozitivem existence podezdívky plotu, která slouží jako přirozená vodící linie. Na nástupišti chybí všechny hmatové a kontrastní prvky jako jsou signální pás a vizuální kontrast zastávkového obrubníku v šířce bezpečnostního odstupu.

Nástupiště na zastávce Frýdek – Nemocnice v opačném směru se nachází cca. 300 m od pomyslného středu nemocnice. Oproti prvnímu nástupišti se zde nachází hmatové úpravy, signální pás však nenavazuje na vodící linii. Výška nástupiště je dostačující, ale chybí zde vizuální kontrast zastávkového obrubníku. Na nástupištích v obou směrech se nachází označnick zastávky. Fotodokumentace popisovaných nástupišť se nachází na výkrese č. 2.



Obr. 10 Zastávka MHD Frýdek – Nemocnice

Nástupiště 1



Obr. 11 Zastávka Frýdek - Nemocnice

Nástupiště 2

4.2.2. Zastávky MHD – Bruzovská

Nástupiště se nachází 400 – 450 m od středu nemocnice Frýdek – Místek. Autobusová zastávka ve směru centrum Frýdku je řešena jako bezbariérová. Jediným problémem je, že signální pás není ukončen ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany. Na druhém nástupišti je hlavní bariérou nevyhovující povrch přístupu k zastávce a přístřešku. U obou nástupišť je splněna dostatečná výška obrubníku, jsou zde hmatové a kontrastní prvky, taktéž je dodržena šířka a správné umístění označků zastávky. Signální pásy navazují na přirozené vodící linie. Fotodokumentace včetně popisu je na výkrese č. 3.



Obr. 12 Zastávka MHD – Bruzovská

Nástupiště 1



Obr. 13 Zastávka MHD - Bruzovská

Nástupiště 2

4.2.3. Pěší trasa od zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice

Trasa pro pěší vedoucí od autobusové zastávky Frýdek – Nemocnice vede po nově zrekonstruované zámkové dlažbě. Šířka chodníků je dostačujících 2 500 mm a jako vodící linie slouží vyvýšený obrubník. V místě pro přecházení je vždy obrubník snížen a je zde navržen varovný a signální pás, který navazuje na vodící linii v podobě vyvýšeného obrubníku. Nevýhodou pěší trasy je nedostačující kontrast okolí od vstupu. Popis včetně fotodokumentace je na výkrese č. 3b.



Obr. 14 Místo pro přecházení k vstupu F i H



Obr. 15 Pěší trasa k hlavnímu vstupu F i H

4.2.4. *Pěší trasa od zastávky MHD – Bruzovská*

Jedná se o delší pěší trasu vedoucí k nemocnici, na které se nachází více bariérových překážek. Na trase od zastávek ke vstupu pro pěší nás zpomalí celkem dva přechody pro chodce a jedno místo pro přecházení. Šířka pěší komunikace je vyhovující. První přechod pro chodce je umístěn přes hlavní komunikaci ulice Bruzovská a obsahuje vyhovující hmatové prvky, jako jsou varovný a signální pás, který je naveden na přirozenou vodicí linii, kterou je vyvýšený obrubník a kamenná zeď.

Druhý přechod pro chodce je vybaven na jedné straně dostačujícím varovným a signálním pásem, který však nenavazuje na vodicí linii. Na druhé straně se nenachází varovný ani signální pás, avšak jako přirozená vodicí linie zde slouží vyvýšený obrubník. U obou přechodů se nachází svislé dopravní značení. Popis včetně fotodokumentace je na výkrese č. 3a.



Obr. 16 Přechod pro chodce mezi MHD



Obr. 17 Přechod pro chodce k pěší komunikaci

4.2.5. *Vyhrazené parkovací stání*

Vjezdy do nemocnice se dělí na vjezdy A, B, C a vstup pro pěší přes branku. Vjezd A slouží pouze jako služební vjezd, avšak slouží také jako přístup pro pěší z autobusové zastávky Frýdek – Nemocnice. Vjezd B je určen pro příjezd pacientů přes závoru, kde dále pokračují na centrální parkoviště nemocnice, které je umístěno západně od objektu A, B a C. Je zde platební parkovací automat. Na centrálním parkovišti se nachází 6 x vyhrazené parkovací stání, které má dostatečnou šířku a je označeno vodorovným i svislým dopravním značením.

Další parkoviště, které je přístupné pouze pro sanitky, je umístěno u objektu C a D, tudíž zde není umístěno vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Třetí vyhrazené parkovací stání se nachází u objektu H a F v nichž nalezneme recepci a urgentní příjem. Stání splňuje požadavky rozměrů 3 500 x 5 500 mm a je označeno vodorovným i svislým dopravním značením. Toto stání umožňuje maximální parkovací dobu 30 min., poté je nutno automobil přemístit na centrální parkoviště.

Čtvrté parkoviště, avšak bez vyhrazených parkovacích stání, se nachází před objektem E a T a poslední možnosti parkovacích stání jsou u objektu R a V, v počtu 5 x pacient a 1 x vyhrazené parkovací stání odpovídajících rozměrů.

Na trase od centrálního parkoviště k objektům A, B, C slouží jako vodící linie vyvýšený obrubník, ale není zde navrženo místo pro přecházení mezi parkovištěm a komunikací vedoucí ke vstupům a dále se zde nenachází v areálu pěší komunikace. Fotodokumentace centrálního parkoviště a dalších jednotlivých parkovišť je zobrazena výkresech č. 6, 7, 8, 9, 10 a 27.



Obr. 18 Centrální parkoviště nemocnice



Obr. 19 Vyhrazené stání u objektu F, H

4.2.6. Návrh řešení odstranění bariér

Analýzou, fotodokumentací a osobní prohlídkou řešeného místa a objektů byly doporučeny a navrženy dle platných českých technických norem a předpisů menší úpravy u tras vedoucích od autobusových zastávek směrem k řešenému objektu.

I přesto, že autobusová zastávka Bruzovská prošla rekonstrukcí, jsou zde bariéry k odstranění. Na druhém nástupišti je z části popraskaný asfalt vedoucí také k přístřešku. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je obtížně přístupný a povrch je nutno opravit. Na druhé výše zmiňované autobusové zastávce je počet bariér vyšší. Je potřeba doplnit signální pás, vodící linii a dále také kontrastní pás v šířce bezpečnostního odstupu 500 mm.

V místě druhého přechodu pro chodce vedoucího od zastávky Bruzovská směrem k nemocnici, je absence varovného pásu o šířce 400 mm, který bude přesahovat signální pás o 800 mm, který zde také chybí. Signální pás by měl navazovat na přirozenou vodicí linii v podobě vyvýšené obrubníku. Místo pro přecházení je nutno doplnit o varovný a signální s přerušením pás, o velikosti 800 x 800 mm, a dále také o vodorovné dopravní značení. Jelikož místo pro přecházení je delší než 8 000 mm, je třeba vodicího pásu přechodu, který má stanovené požadavky a to šířku 550 mm a skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků, které musí kolmo navazovat na signální pás. Vstup pro pěší by bylo vhodné kontrastněji odlišit od okolí, jelikož je vstup obrostěn zelení a není tak příliš dobře viditelný.

Hlavní bariérou nemocničního centrálního parkoviště je jeho vzdálenost od vstupu do budov A, B, a C a chybějící pěší komunikace. Zmiňované vstupy nejsou dostatečně kontrastně odlišené od okolí, tudíž je potřeba doplnit kontrastní prvky a usnadnit tak přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. U parkoviště pro budovy E a T je třeba doplnit vyhrazené parkovací stání o příslušných rozměrových požadavcích a také dopravní značení.

4.3. Objekt A

Objekt A nacházející se cca. 50 m od centrálního parkoviště nemocnice je tvořen dvěma podzemními podlažími a pěti nadzemními. Pro vstup do objektu musíme použít silnici pokračující k budově E, F a H. Nevede zde vodicí linie. Zanalyzována byla z objektu A oddělení beskydské oční centrum a ORL nacházející se v 1. PP a neurologické oddělení v 2. NP.

4.3.1. Vstup do objektu A

Vstupní dveře jsou otevíratelné pomocí kliky umístěné ve výši 1 100 mm a zároveň pomocí zvonku, který má horní hranu umístěnou ve výši 1 200 mm. Dveře jsou mechanicky otevíratelné směrem ven, s hlavním křídlem 1 200 mm, a jsou bílou barvou kontrastně odlišeny kontrastně od okolí. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor o rozměrech 1 500 mm x 2 000 mm se sklonem v jednom směru 1,8 %. U kliky se nachází výšce 800 mm svislé madlo dlouhé 300 mm. Vstupní dveře jsou ve výši 750 mm chráněné proti mechanickému poškození vozíkem, avšak chybí na nich kontrastní značení ve výšce 1400 -1600 mm.

Za hlavními dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 2 400 mm x 4 825 mm, s dvoukřídlými automaticky s otevíratelnými dveřmi šířky 700 mm s absencí madel. Za zádveřím je komunikační prostor s dostatečnou šířkou cca. 2 000 mm a samotný vstup do oddělení Beskydského očního centra a oddělení ORL, který má nedostatečné kontrastní značení oproti okolí. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelní směrem ven s šířkou hlavního křídla 1 200 mm, bez prahu. Dveře jsou zaskleny až od výšky 400 mm. Jednotlivá oddělení jsou značena výraznou červenou barvou. Dobře kontrastně označená navigační tabule je umístěna po levé straně u vstupu. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na výkrese č. 4 a 11.



Obr. 20 Vstup do objektu A

4.3.2. Schodiště

V objektu A se nachází na severní straně schodiště spojující jednotlivá podlaží. Šířka schodišťového ramene je dostačující. Schodiště má na jedné straně madlo ve výšce 900 mm, 750 mm a 400 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm. Nástupní a výstupní stupeň je kontrastně značený. Fotodokumentace schodiště je na výkrese č. 14a.

4.3.3. Výtah

Budova A je vybavena jedním výtahem, který spojuje jednotlivá vzájemně propojená podlaží a budovu B. Před výtahem se nachází dostatečný manipulační prostor o rozměrech 1 500 x 2 000 mm. Rozměry klece jsou 1 400 x 2 000 mm, nalezneme zde sklápěcí sedátko ve výšce 460 mm a vodorovné madlo ve výšce 900 mm. Ovládací prvek výtahu (přivolávací tlačítko) je umístěno ve výšce 800 - 1 200 mm a pod ním je Braillův znak. Vzdálenost ovladače od rohu je přibližně 500 mm, ve výtahu chybí zrcadlo. Výtah je průchozí z obou stran, tudíž je propojen i s budovou B. Výtah splňuje vizuální kontrast od okolí a obsahuje fonetické a akustické hlášení. Fotodokumentace a zhodnocení výtahu je na výkrese č. 14a.



Obr. 21 Výtah v objektu A



Obr. 22 Čelní pohled do výtahu

4.3.4. Interiér

Mapování bezbariérovosti proběhlo na výše zmiňovaných 3 odděleních v objektu A. Oddělení Beskydské oční centrum a ORL jsou totožně umístěny v 1. PP a oddělení neurologické se nachází v 2. NP. Komunikační prostory jsou zde dostačující, o šířce 2 000 mm, s madly na zdi ve výšce 800 mm. Na vstupních dveřích chybí madlo, nejsou kontrastně odlišeny a chybí jejich označení v Braillově písmě. Dveře jsou bez prahu. Problémem u vstupu na neurologické oddělení je zasklení dveří, které nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Podrobné zhodnocení a fotodokumentace se nachází na výkrese č. 09 a 14a.



Obr. 23 Komunikační prostor v objektu A

4.3.5. Hygienická zařízení

V 1. NP, kde je umístěno Beskydské oční centrum a oddělení ORL, se na chodbě nachází bezbariérová kabina se sprchou a WC, o rozměrech 2 500 x 2 200 mm. Vstupní dveře do kabiny jsou široké 1 100 mm a bez prahu. Otevírají se směrem ven a jsou kontrastně odlišeny od okolí. Jsou označeny piktogramem, ale chybí popis Braillovým písmem. Na dveřích dále chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm.

Záchodová mísa je umístěna kolmo k hlavním dveřím, odsazena 450 mm od zdi. Je zde umístěno nepevné sklopné madlo u zdi, které přesahuje záchodovou mísu o 200 mm, z druhé strany je umístěno sklopné madlo přesahující o 100 mm. U záchodové mísy se nenachází ovladač signalizačního systému nouzového ovládání ve výšce max. 150 mm nad podlahou. Splachovací zařízení pomocí tlačítka je umístěno na zadní části záchodové mísy. Umyvadlo se nachází také kolmo ke vstupu a neumožňuje dostatečný podjezd. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm. V kabině se nachází odpadkový koš, dávkovač na mýdlo a desinfekci ve výšce 820 mm a dále také zásobník na papírové utěrky ve výšce 900 mm. V kabině chybí háček na oděvy ve výšce 1 200 mm. V kabině chybí madlo u umyvadla, délky 500 mm.. Spodní hrana zrcadla je umístěna ve výšce 1100 mm.

Plocha sprchového koutu umístěného naproti vstupním dveřím je 1 200 mm x 1 200 mm. Neobsahuje sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm a je zde umístěna nevhodná sprcha s absencí madel. U sprchy se nachází ovladač signalizačního systému nouzového ovládání ve výšce 150 mm nad podlahou. Fotodokumentace a zhodnocení hygienického zařízení oddělení Beskydské oční centrum a oddělení ORL je na výkrese č. 09.



Obr. 24 Pohled na sprchu

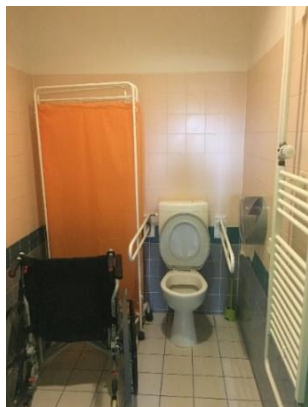


Obr. 25 Pohled na záchodovou mísu

Na neurologickém oddělení v 2. NP se nachází volně přístupná bezbariérová kabina pro pacienty a návštěvy dohromady. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm a mají vodorovné madlo ve výšce 800 mm avšak umístěné z druhé strany dveří.

Záchodová kabina má rozměry 2 000 x 2 250 mm a je zde umístěn záchod a umyvadlo. Záchodová mísa je umístěna správně cca. 450 mm od zdi ve výšce 460 mm. Nevhodně je zde použito sklopné madlo ve výšce 800 mm u nepřístupné části, které přesahuje záchodovou mísu o 200 mm. Správně je zde použito sklopné madlo z druhé strany

záchodové mísy ve výši 800 mm přesahující o 100 mm. V dosahu ze záchodové mísy ve výšce 900 mm je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. Splachovací zařízení je umístěno na zadní straně záchodové mísy. Po levé straně od vstupních dveří se nachází umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm s vhodným typem baterie. Nevhodně je použito madlo, které je umístěné ve výšce 900 mm, avšak délky pouze 300 mm. Záchodové kabina je vybavena odpadkovým košem, zrcadlem s výškou spodní hrany 1 000 mm a zásobníkem na papírové utěrky, který je umístěn v nevyhovující výšce 1 100 mm. V kabině chybí věšák na oděvy. Fotodokumentace a zhodnocení hygienického zařízení neurologického oddělení je na výkrese č. 14 b.



Obr. 26 Pohled na záchodovou mísu



Obr. 27 Pohled na umyvadlo

4.4. Objekt B

Objekt B se nachází cca. 60 m od centrálního parkoviště nemocnice. V objektu se nachází jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Při vstupu do objektu B nás čekají stejné bariéry jako při vstupu do objektu A. Mapování bylo podrobena jedno oddělení v 3.NP a to, gynekologicko – porodnické oddělení.

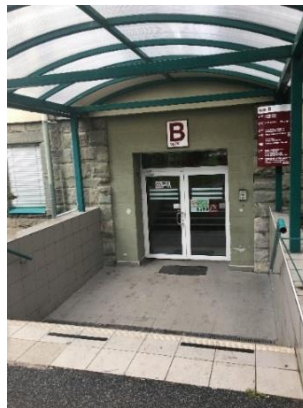
4.4.1. Vstupy do objektu B

Budova B má hlavní a vedlejší vstup. Hlavní vstup se nachází od strany centrálního parkoviště a vede k němu betonové schodiště, na kterém chybí označení nástupního a výstupního stupně a madlo ve výši 900 mm, které by přesahovalo první a poslední stupeň o 150 mm. Před hlavním vstupem se nachází dostatečná manipulační plocha o rozměrech 1 500 x 2 000 mm se sklonem v jednom směru 1,5 %. Dveře mají nevyhovující šířku hlavního křídla - 700 mm. Vstupním dveřím chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm a kontrastní značení prosklených ploch.

Vedlejší vstup se nachází na opačné straně budovy, taktéž k němu vede schodiště s chybějícím značením nástupního a výstupního stupně. Před vedlejším vstupem je dostatečný prostor o rozměrech min. 1 500 x 2 000 mm, se sklonem 1,5 %. Dveře u hlavního i vedlejšího vstupu jsou kontrastně značeny od okolí a jsou označeny kontrastní navigační tabulí. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního a vedlejšího vstupu je zobrazeno na výkrese č. 05.



Obr. 28 Hlavní vstup do objektu B



Obr. 29 Vedlejší vstup do objektu B

4.4.2. Schodiště

Schodiště v budově B se nachází na severní straně budovy. Vizuálně vypadá stejně jako schodiště v budově C. Šířka schodišťového ramene je vyhovující - 1 500 mm a na každé straně se nachází madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje stupeň o 150 mm. První a poslední stupeň je kontrastně značen pro lepší orientaci. Výška i délka stupně je vyhovující, tudíž umožňuje snadný a plynulý výstup do dalších pater.

4.4.3. Výtah

Výtah v tomto objektu je totožný jako v objektu A avšak s tím rozdílem, že v budově B je výtah přístupný už od úrovně terénu, tudíž slouží jako bezbariérový vstup do objektu. Před vstupem do objektu je vyhovující manipulační plocha, která je větší než 1 500 x 2 000 mm.

4.4.4. Interiér

Mapování proběhlo na oddělení gynekologicko – porodnickém v 3. NP. Na oddělení jsou vyhovující komunikační prostory o šířce 2 500 mm, které mají po stranách umístěná madla ve výšce 800 mm. Hlavní vstup na oddělení není kontrastně odlišen od okolních zdí a nemá požadující vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm. Chybí zde také kontrastní značení prosklených dveří, které mají šířku hlavního křídla 900 mm a jsou bez prahu. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanické a mají slabé značení názvu s oddělením. Zhodnocení a fotodokumentace je na výkrese č. 11a.

4.4.5. Hygienické zařízení

Bezbariérová záchodová kabina pro pacienty i veřejnost se nachází na chodbě oddělení. Vstupní dveře do kabiny bez prahu jsou barevně odlišeny od zdi a mají šířku 900 mm. Otevírají se směrem ven a značeny jsou piktogramem pro bezbariérovou kabinu. Z vnější strany dveří chybí umístění vodorovného madla ve výši 800 - 900 mm.

Rozměr záchodové kabiny je 2 400 x 2 150 a je vybavena záchodovou mísou umístěnou cca. 450 mm od zdi ve vyhovující výšce 460 mm. V dosahu záchodové mísy a to ve výšce 900 mm, je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. Jelikož je záchodová mísa přístupná jen z jedné strany, je zde nevhodně navrženo sklopné madlo na nepřístupné straně ve výšce 800 mm, naopak na druhé straně je správně umístěno sklopné madlo ve výšce 800 mm, přesahující záchodovou mísu o 100 mm. Splachovací zařízení se nachází v zadní části záchodové mísy. Po levé straně od vstupních dveří je umístěno umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm, které neumožňuje dostatečný podjezd, protože není zde použito bezbariérové umyvadlo. Po levé straně umyvadla se nachází zásobník na papírové utěrky ve výšce 900 mm a zásobník na desinfekci umístěný ve výšce 830 mm. Chybí svislé madlo délky 500 mm. Nevýhovující je výška spodní hrany zrcadla, 1 300 mm a chybějící odpadkový koš. Zhodnocení a fotodokumentace je na výkrese č. 11a.



Obr. 30 Pohled na umyvadlo



Obr. 31 Pohled na záchodovou mísu

4.5. Objekt C

Objekt C má hlavní a vedlejší vchod, umístěný přibližně 70 m od parkoviště. Budova C má pět nadzemních podlaží a cesta k ní vede přes totožné bariéry jako ke vstupu do budovy A i B. Tou hlavní je absence pěší komunikace a vodicí linie. Zhodnocením a mapováním prošlo v tomto objektu interní oddělení, které se nachází v 2. NP. Objekt C je vzájemně propojen s budovou B a to, jak schodištěm, tak i výtahem.

4.5.1. Vstup do objektu C

Pro vstup do objektu C je možno využít hlavní i vedlejší vstup. Výhodou obou vstupů je neexistence schodiště, tudíž by se dalo říci, že jsou vstupy bezbariérové. U hlavního vstupu se nachází parkoviště, které je však určeno jen pro stání sanitních vozů. Před hlavním vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor se sklonem v jednom směru 1,5 %. Vstup je kontrastně odlišen od okolí a vybaven dostatečně velkou kontrastní navigační tabulí. Chybí však značení prosklených ploch. Dveře jsou dvoukřídlé, z nichž širší hlavního křídla je 1200 mm, a otevírané jsou mechanicky směrem ven. Výška prahu je do 20 mm. U vedlejšího vstupu jsou stejná úskalí jako u hlavního vstupu, akorát šířka dveří je 900 mm. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního i vedlejšího vstupu je na výkrese č. 06.



Obr. 32 Hlavní vstup do objektu C Obr. 33 Vedlejší vstup do objektu C

4.5.2. Schodiště

Schodiště v tomto objektu vzájemně spojuje jednotlivá podlaží a vypadá stejně jako schodiště v budově A i B. Nachází se na severní straně budovy. Šířka schodišťového ramene odpovídá dostatečné šíři 1 500 mm. Na každé straně se nachází madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje stupeň o 150 mm. První a poslední stupeň schodiště je pro snadnější orientaci kontrastně odlišen. Výška i délka stupně je vyhovující.

4.5.3. Výtah

Výtah v objektu C má stejné charakteristiky jako výtahy v objektech A a B.

4.5.4. Interiér

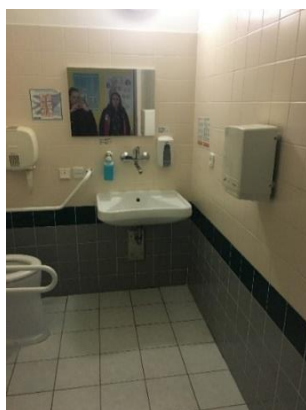
Analýzou a následným zhodnocením v objektu C prošlo interní oddělení, které se nachází v 3. NP. Na oddělení jsou vyhovující komunikační prostory o šířce 2 000 mm mající po stranách madla ve výši 800 mm. Vstupní dveře na oddělení nejsou kontrastně označeny od okolí a zároveň nejsou znázorněny v Braillově písmě. Dveře jsou dvoukřídlé s šíří hlavního

křídla 1000 mm. Otevírají se směrem ven a není zde umístěn práh. Chybí vodorovné madlo ve výši 800 mm. Dveře jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Oddělení je u dveří označeno malým písmem. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 13.

4.5.5. Hygienické zařízení

Bezbariérová kabina interního oddělení, která je společná pro muže i ženy, se nachází v komunikačních prostorech oddělení s vizuálním kontrastem dveří a piktogramem označující záchodovou kabinu bezbariérovou. Kabina není označena Braillovým písmem. Chybí zde vodorovné madlo na vstupních dveřích ve výši 800 – 900 mm.

Rozměry kabiny jsou 2 400 x 2 150 mm. Záchodová mísa je umístěna po levé straně od vstupních dveří ve vzdálenosti 450 mm od zdi a ve výšce 460 mm. V dosahu ze záchodové mísy je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání ve výšce 800 mm nad podlahou. Splachovací zařízení se nachází v zadní části záchodové mísy a je obtížně dostupné. Je zde nevhodně použitý druh madla ve výši 800 mm přesahující záchodovou mísu o více než 200 mm. Správně je z druhé strany umístěno sklopné madlo ve výši 800 mm přesahující o 100 mm. Naproti vstupním dveřím se nachází bezbariérové umyvadlo ve výšce horní hrany 800 mm, umožňující dostatečný podjezd. Chybí zde svislé madlo délky 500 mm. Spodní hrana zrcadla je nevhodně umístěna ve výšce 1 100 mm, je zde dále dávkovač na mýdlo ve výši 830 mm a dále zásobník na papírové utěrky ve výši 850 mm. Celá kabina není příliš kontrastně značená. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 13.



Obr. 34 Pohled na umyvadlo



Obr. 35 Pohled na záchodovou mísu

4.6. Objekt D

Objekt D je průchozí s objektem C a nachází se přibližně 80 m od parkoviště. Objekt D tvoří celkem 5 nadzemních podlaží. Přístup je stejný jako u již výše popisovaných budov. Analýze bylo v tomto objektu podrobeno dětské oddělení umístěné v 5.NP.

4.6.1. Vstup do objektu D

Ke vstupu do objektu D je možno použít hlavní vstup anebo výtah. Před hlavním vstupem je dostatečná manipulační plocha o rozměrech větších než 1 500 x 2 000 mm se sklonem v jednom směru 1,5 %. Dveře jsou dvoukřídlé s šířkou hlavního křídla 1 000 mm a s výškou prahu do 20 mm. Dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeny a otevírají se směrem ven. Na dveřích chybí vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm.

Další možností bezbariérového vstupu je použití výtahu, který je umístěn po levé straně od hlavního vstupu. Před výtahem je dostatečný prostor. Rozměry klece jsou 1 400 x 2 400 mm s šířkou vstupu 900 mm. Ve výtahu se nachází sklápěcí sedátko ve výši 460 mm, na pravé straně klece je zabudováno zrcadlo ve výši 1 000 mm a dále také vodorovné madlo ve výši 800 mm táhnoucí se po celé délce výtahové klece. Ovládací prvek výtahu neboli přivolávací tlačítko je umístěno ve výšce 800 - 1 200 mm a pod ním je zvýrazněn Braillov znak. Vzdálenost ovladače od rohu je přibližně 500 mm. Klec je správně vybavena fonetickým i akustickým hlášením. Nevýhodou je pouze slabé kontrastní značení výtahu.



Obr. 36 Vstup do objektu D



Obr. 37 Výtahová kabina v objektu D

4.6.2. Schodiště

Schodiště s dostatečnou šířkou schodišťového ramene a se splňujícími rozměry stupňů, propojuje jednotlivá podlaží v objektu D. Madla jsou umístěna po obou stranách schodiště ve výšce 900 mm a přesahují nástupní a výstupní stupeň o 150 mm. Na schodišti chybí kontrastní značení prvního a posledního stupně. Fotodokumentace a zhodnocení je zobrazeno na výkrese č. 10a.

4.6.3. Interiér

Vstupní dveře na dětské oddělení a také do čekárny nemají kontrastní značení prosklených ploch, avšak nad dveřmi se nachází barevné nápisy s kreslenými obrázky „Dětské oddělení“

a „Čekárna“, mající za účinek duševní uklidnění dětí vstupujících na oddělení. Vstupní dveře na dětské oddělení jsou dvoukřídle s šířkou hlavního křídla 900 mm. Otevírají se směrem ven a nenalezneme zde práh.

Dveře do čekárny otevírající se stejným směrem, jsou naopak jednokřídle s šířkou vstupu 800 mm. Na obou dveřích chybí vodorovné madlo ve výšce 800 mm. Vstupní dveře nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, jsou totiž proskleny od výše 200 mm. Komunikační prostory mají dostačující šířku 2 000 mm a po stranách jsou opatřeny madla ve výši 900 mm. Fotodokumentace a zhodnocení je možno vidět na výkrese č. 10a.

4.6.4. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení v čekárně

Hygienické zařízení nacházející se v čekárně není řešeno jako bezbariérové. Vstupní dveře do záchodové předsíně mají šířku 900 mm, chybí zde práh. Jsou jednokřídle a s otevíráním směrem ven. Chybí umístění vodorovného madla ve výšce 800 mm. Rozměry předsíně záchodové kabiny jsou 1 200 x 1 800 mm. Předsíň je vybavena umyvadlem s nedostatečným podjezdem, zásobníkem na mýdlo ve výši 1 200 mm a odpadkovým košem. U umyvadla chybí svislé madlo délky 500 mm. Rozměry kabiny jsou 1 750 x 1 100, což je nevyhovující.



Obr. 38 Pohled na umyvadlo

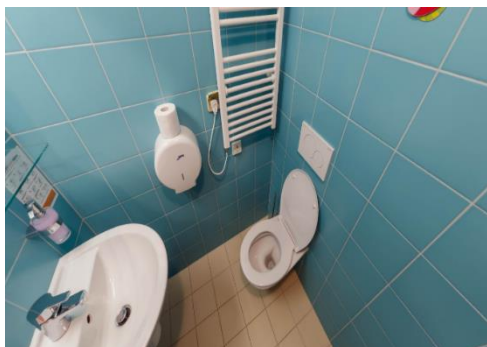


Obr. 39 Pohled na záchodovou mísu

4.6.5. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení

V hygienickém zařízení na pokoji pro pacienty se nachází záchodová mísa, sprchový kout a umyvadlo. Rozměry hygienického zařízení jsou 1 750 x 3 000 mm. Vstupní dveře bez prahu jsou šířky 800 mm, otevírají se směrem ven a chybí na nich vodorovné madlo ve výšce 800 mm. Umyvadlo s dostatečným prostorem pro podjezd má horní hranu ve výšce 800 mm, ale chybí u něj svislé madlo délky 500 mm. Použito je nevhodné umyvadlo s pákovou baterií.

Záchodová mísa je umístěna ve vzdálenosti 450 mm od zdi a ve výšce 460 mm, jinak je kabina zcela bariérová.. Naproti vstupním dveřím je plocha sprchového koutu o rozměrech 900 mm x 900 mm. Ve sprchovém koutě postrádáme sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, madla a signalizační systém nouzového ovládání. V koutě je nevhodně zvolen druh sprchy a to z důvodu nutnosti překonání překážky větší než 20 mm. Fotodokumentace a zhodnocení je zobrazena na výkrese č. 10c. Detail a návrh řešení odstranění bariér je na výkrese č. 23.



Obr. 40 Pohled na umyvadlo a WC



Obr. 41 Pohled na sprchový kout

4.7. Objekt E

U objektu E se nachází parkoviště s chybějícím vyhrazeným parkovacím stáním, vzdálené cca 40 m od vstupu. Budova E má celkem tři nadzemní podlaží s odděleními, z nichž bylo mapováno a zhodnoceno radiodiagnostické oddělení v 2. NP. Od parkoviště k hlavnímu vchodu do budovy lze považovat jako vodící linii vyvýšený obrubník.

4.7.1. Vstup do objektu E

Vstup do objektu E je vybaven automaticky se otevíratelnými dveřmi bez prahu a s kontrastním značením vstupu ve výšce 1 400 - 1 600 mm. Dveře jsou prosklené, s dostatečnou šířkou hlavního křídla 1200 mm, avšak nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Prostor před vstupem odpovídá rozměrům min 1 500 x 2 000 mm.

Za hlavními dveřmi se nachází zádveří s automaticky otevíratelnými dveřmi, kde šířka vstupu je 900 mm. Dveře jsou bez prahu a chybí kontrastní značení ve výšce 800 -1 000mm a 1 400 -1 600 mm.



Obr. 42. Hlavní vstup do objektu E



Obr. 43 Dveře v zádveři v objektu E

4.7.2. Schodiště

Nachází se zde jedno schodiště spojující jednotlivá podlaží. Má dostatečnou šířku schodišťového ramene 1 500 mm a také vyhovující rozměry schodišťového stupně. Kontrastní značení nástupního a výstupního stupně je poměrně slabé. Na obou stranách schodiště je umístěno madlo ve výšce 900mm, které přesahuje nástupní a výstupní stupeň o 150 mm.

4.7.3. Výtah

Výtah v objektu E je totožných charakteristik jako výtahy v budově A a B.

4.7.4. Interiér

Mapování proběhlo v 2.NP, kde se nachází radiodiagnostické oddělení. Na oddělení jsou dostatečně široké komunikační prostory s šířkou 2 000 mm, které mají po stranách madla ve výšce 900 mm. Radiodiagnostické oddělení nedisponuje lůžkovou částí a nenachází se zde hlavní vstup s označením, které je zobrazeno až na příslušných dveřích, kterými pacient vchází na samotný rentgen. Nápisy na dveřích nejsou příliš odlišeny od okolí a nejsou označeny Braillovým písmem. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na výkrese č. 20.

4.7.5. Hygienické zařízení

Na radiodiagnostickém oddělení se nenachází bezbariérová kabina, a proto mapování proběhlo na veřejném WC, které je umístěno v komunikačních prostorech. Dveře do hygienického zařízení jsou jednokřídlé s nedostatečnou šířkou 600 mm, bez madel, prahu a otevíráním směrem ven. Dveře nejsou kontrastně značeny od okolí a nemají označení Braillovým písmem.

V záchodové předsíni se nachází umyvadlo s výškou horní hrany 800 mm, avšak je použit jeho nevhodný typ. Dále se zde nachází odpadkový koš a zásobník na mýdlo na výšce 870 mm. U umyvadla chybí svislé madlo délky 500 mm a spodní hrana zrcadla je umístěna ve výšce 1 100 mm, což je nevyhovující. Rozměry předsíně jsou 1 335 x 1 800, tudíž zde není dostatečný manipulační prostor. Jednokřídlé dveře do záchodové kabiny jsou šířky 600 mm, bez prahu, madla a kontrastního značení. Záchodová kabina má nedostačující rozměr 1 095 x 1 800 mm. Záchodová mísa je umístěna 450 mm od zdi, ve výšce 460 mm. Splachovací zařízení je umístěno v obtížně dostupné zadní části záchodové mísy. V kabině se nenachází nouzové signalizační tlačítko dostupné ze záchodové mísy ve výšce 600 – 1 200 mm ani ve výšce 150 mm nad podlahou. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 10c. Detail a návrh řešení odstranění bariér je na výkrese č. 22.

4.8. Objekt F, H

Budova F, H se nachází v jedné budově, avšak mají každá vlastní hlavní a vedlejší vchod, který je vzdálený od sebe zhruba 10 m. Objekt F i H má 5 nadzemních podlaží, které jsou navzájem propojeny, jak výtahem, tak i schodištěm. Budovy F i H prošly před časem rekonstrukcí. Před objekty se nachází parkoviště, které je přístupné pouze po dobu 30 min. V 1.NP se nachází urgentní příjem pro pacienty. Mapováním prošlo v budově F ve 4. NP – chirurgické oddělení a v 5. NP urologické oddělení, v budově H prošlo mapováním ve 4. NP ortopedicko – traumatologické oddělení.

4.8.1. Vstup do objektu F, H

Pro vstup do budovy F i H je možno využít jak hlavní vchod, který se nachází přibližně 130 m od autobusové zastávky. Před hlavním vstupem do objektu je manipulační plocha větší než 1 500 x 2 000 mm. Dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné a bez prahu. Šířka vstupních posuvných dveří je 1 200 mm a jsou kontrastně odlišeny od okolí. Prosklené plochy jsou značeny ve výšce 800 – 1 000 mm a ve výšce 1 400 – 1 600 mm. Sklon před vstupem je v jednom směru 1,5 %. Před vstupy se nachází prosklená stříška, která je zavěšena na ocelových lanech a vizuálně označuje vstup do budovy. Vedlejší vstup se nachází ze strany vyhrazeného parkovacího stání na opačné straně budovy a vypadá totožně jako vstup hlavní. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního i vedlejšího vstupu zobrazuje výkres č. 08.



Obr. 44 Hlavní vstup do objektu F i H



Obr. 45 Vedlejší vstup do objektu F i H

4.8.2. Schodiště

V budově F a H se nachází vizuálně stejné schodiště. Umístěno je v jižní části budovy, naproti výtahům. Na severní straně objektu F i H se nachází vřetenové ocelové schodiště, určeno pro únikovou cestu, které však v diplomové práci nebylo řešeno. Schodiště je jednoramenné, s vyhovující šířkou ramene- 1 500 mm a na každé straně se nachází madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm.. První a poslední stupeň je správně označen.

4.8.3. Výtahy

V objektu F i H se nachází dva výtahy, které jsou umístěné naproti hlavnímu schodišti. Vizuálně vypadají všechny čtyři výtahy stejně. Před vstupem do všech čtyř výtahů je dostatečný manipulační prostor pro otáčení se s vozíkem, větší než 1 500 x 2 000mm.

Velikost výtahové klece je 1 400 x 2 400 mm a šířka vstupu je 1 100 mm. V kabině se po celém obvodu nachází madlo ve výšce 900 mm. Ovládací prvek, přivolávací tlačítko, je umístěno ve výšce 800 – 1200 mm a nad každým tlačítkem je umístěn Braillův znak. Po levé straně výtahové klece se nachází sklopné sedátko ve výšce 460 mm. Sklopné sedátko je umístěno v dosažitelné vzdálenosti k ovládacímu panelu. V kleci nemůžeme postrádat zrcadlo, umístěno naproti dveřím a se spodní hranou ve výšce 900 mm. Výtah je vybaven fonetickým a akustickým hlášením. Chybí celkový vizuální kontrast výtahu. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 19a.

4.8.4. Interiér

Jelikož, budova F i H prošla v roce 2014 rekonstrukcí, nenachází se na odděleních a v hygienických prostorech výrazné bariéry. Jednotlivá podlaží jsou stejná, pouze rozlišená kontrastní barvou zdí a jednotlivých prvků. Vstupní dveře na jednotlivá oddělení jsou

dvoukřídla a s automatickým otevíráním. Šířka hlavního křídla je 900 mm. Dveře jsou bez prahu, mají kontrastní značení a na světlíku u vstupu se nachází název oddělení v dostatečné velikosti.

Komunikační prostory mají vyhovující šířku 3 000 mm. Po stranách je osobám k dispozici kontrastní madlo v barvě podlaží, ve výšce 900 mm. Na stěnách oddělení se nachází ochranné pásy podél stěn pro lepší orientaci. Společenský prostor nacházející se na chodbách, tvořený stoly a židlemi v barvě podlaží, slouží pacientům jako možnost společného stravování či krácení dlouhých chvil v nemocnici. Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm, a nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Ve výšce 800 mm a 1 400 mm mají kontrastní pásy pro zvýraznění prosklených ploch. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na výkrese č. 12a,19a.

4.8.5. Hygienické zařízení

Na oddělení chirurgie je pro snadnější orientaci navržena kontrastní slivová barva. Bezbariérová kabina sloužící také pro očistu pacienta s asistencí, se nachází na chodbě oddělení. Každý pokoj disponuje bezbariérovou kabinou. Na každém podlaží v budovách F i H je veřejná záchodová kabina, která však není bezbariérová a zároveň také bezbariérová kabina pro očistu pacienta.

Při použití kabiny pro očistu pacienta se předpokládá, že bude využívána i s asistencí. Rozměry kabiny jsou 5 000 x 3 800 mm. Vstupní dveře mají šířku 1 100 mm, s mechanickým otevíráním směrem ven a z vnější i vnitřní strany jsou opatřeny madlem ve výšce 800 mm. Po levé straně dveří je umístěna cedulka s piktogramem kabiny avšak bez Braillova písma. V kabině se nachází WC, umyvadlo a sprcha. Záchodová mísa je umístěna po levé straně od dveří ve vzdálenosti přibližně 450 mm od zdi, ve výšce 460 mm. Splachovací zařízení je přístupné na zdi za záchodovou mísou. Jelikož je záchodová mísa přístupná jen z jedné strany, jsou vhodně použita madla. Jedno sklopné ve výšce 800 mm, přesahující o 100 mm a druhé pevné ve výšce 800 mm, přesahující o 200 mm. V dosahu ze záchodové mísy ve výšce 1 200 mm je umístěn signalizační systém nouzového ovládání.

Umyvadlo je umístěno ve vzdálenosti 550 mm od záchodové mísy. Druh umyvadla se sifonem, který se zde nachází, neumožňuje dostatečný podjezd pod umyvadlo. Horní hrana je ve výšce 800 mm. Po pravé straně pákové baterie je ve výšce 1 100 mm zásobník na mýdlo a desinfekci. Nevyhovující je chybějící madlo u umyvadla s délkou 500 mm a sklopné zrcadlo nad umyvadlem s výškou spodní hrany 1 200 mm.

Sprchový kout se nachází naproti vstupním dveřím, a jeho plocha je větší než 900 x 900 mm. Vedle sprchy je volný prostor pro odložení vozíku. Je zde ruční sprcha umístěna 300 mm od rohu ve výšce 1 200 mm. Vedle sprchy je vodorovné madlo ve výšce 700 mm o délce 600 mm. Ve vzdálenosti 900 mm od rohu sprchy se nachází svislé madlo délky 500 mm. Na boční stěně je k dispozici sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. Sprchový kout nedisponuje závěsem proti ochraně vodou. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 12b.

Bezbariérová záchodová kabina urologického oddělení je kontrastně značena zelenou barvou, což je barva tohoto oddělení. Hygienické zařízení pro veřejnost se nachází na chodbě, naproti vstupním dveřím na oddělení. Rozměry záchodové předsíně jsou v nevyhovujících mírách 1 200 x 1 500 mm. V záchodové předsíni se nachází umyvadlo s výškou horní hrany 800 mm, avšak je nevyhovujícího druhu jelikož neumožňuje dostatečný podjezd pod umyvadlo. Dále je zde dávkovač dezinfekce ve výšce 1500 mm a zásobník na papírové utěrky ve stejné výši. Jediným plusem u záchodové kabiny je šířka vstupních dveří 900 mm otevírající se směrem ven a výška záchodové mísy 460 mm. Rozměry kabiny jsou 1 650 x 1 100 mm, tyto rozměry jsou nedostačující pro manipulační prostor. Kabina je jinak zcela bariérová, chybí veškeré madla, háček na oděvy, splachovací zařízení je obtížně přístupné, absence signalizačního systému nouzového ovládání. Fotodokumentace hygienického zařízení je na výkrese č. 19c.



Obr. 46 Pohled na záchodovou předsíň



Obr. 47 Pohled na záchodovou mísu

Hygienická zařízení pro pacienty lůžkové části se nachází na všech odděleních a pokojích budov F i H totožné, avšak s rozdílem kontrastní barvy. Dveře do kabiny se nachází po levé straně od vstupu na pokoj. Dveře jsou jednokřídlé, posuvné, s madlem ve výšce 900

mm, které slouží jako klika. Dveře jsou lemovány příslušnou barvou oddělení, splňují tedy kontrastní odlišení od okolí. Kabina není označena piktogramem ani Braillovým písmem. Naproti dveřím se nachází záchodová mísa, která je správně osazena 450 mm od zdi, s výškou horní hrany sedátka 460 mm. Z nepřístupné strany je pevné madlo ve výšce 800 mm s přesahem 200 mm a z přístupné strany je sklopné madlo ve výšce 800 mm s přesahem 100 mm. Signalizační systém nouzového ovládání je umístěn v dosažitelné vzdálenosti od záchodové mísy ve výšce 800 mm. Splachovací zařízení je přístupné na zadní zdi.

Umyvadlo je umístěno po levé straně od vstupních dveří s výškou horní hrany 800 mm, umožňující dostatečný podjezd pod umyvadlem. Umístěno je přibližně 550 mm od zdi. Nevhodně zvolený typ umyvadla s absencí svislého madla délky 500 mm je vybaven pákovou baterií. Zásobník na mýdlo je umístěn ve výši 1 100 mm a spodní hrana zrcadla je ve výši 1 200 mm, což nevyhovující. Po levé straně od umyvadla má být pacientům k ruce odkládací police, která je však ukotvena v nedostupné výšce 1500 mm.

Po levé straně od záchodové mísy je umístěn sprchový kout se závěsem sloužícím jako ochrana proti vodě. Plocha sprchy je 900 x 900 mm a umožňuje také odložení vozíku po pravé straně od vstupních dveří. Je zde ruční sprcha umístěna 300 mm od rohu ve výšce 1 200 mm. Vedle sprchy je vodorovné madlo ve výšce 700 mm o délce 600 mm. Na boční stěně je sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. U sprchy se nachází ve výšce 150 mm nad podlahou signalizační systém nouzového ovládání. Ve sprše chybí svislé madlo o délce 500 mm, umístěné 900 mm od rohu sprchy. Fotodokumentace hygienických zařízení je na výkrese č. 18b, 19b.



Obr. 48 Pohled na záchodovou mísu



Obr. 49 Pohled na sprchový kout

Pokojev hygienické zařízení pro pacienty ortopedicko-traumatologického oddělení vypadá vizuálně stejně, jako na oddělení urologie. Jeho nevýhodou je slabé kontrastní značení, zařizovací předměty i pomocné prvky jsou bílé barvy.

4.9. Objekt L

Objekt L se nachází přibližně 15 m od autobusové zastávky Frýdek - Nemocnice a je tvořen dvěma nadzemními podlažími. Abychom došli k hlavnímu vstupu objektu L, musíme jít po pěší komunikaci vyhovující šířky 2 000 mm avšak bez vodící linie. Zanalyzováno bylo v objektu oddělení rehabilitace, jeho přístup, hygienické zařízení a komunikační prostory.

4.9.1. Vstup do objektu L

Pro vstup do objektu je možno využít buď dva stupně, anebo bezbariérovou rampu. Jelikož se jedná pouze o dva stupně nelze hovořit o schodišti, ale o překážce převyšující 20 mm. Po levé straně od vstupních dveří se nachází výše zmiňovaná rampa šířky 1 500 mm, kde jako vodící prvek pro bílou hůl slouží spodní tyč zábradlí ve výšce 200 mm. Zábradlí je vysoké 900 mm a je doplněno madlem přesahujícím rampu o 150 mm. Madlo je odsazené od zdi přibližně 60 mm. Rampa splňuje podélný sklon 6,0 % a příčný sklon 1,8%. Nevýhodou pěší komunikace a také rampy je jejich nevhodný povrch - dlažba, která je nevyrovnaná a s výmoly.

Hlavní vstup objektu L je kontrastně odlišen od budovy bílou barvou. Je u něj namontována bílá cedule s písmenem a názvem, ale chybí zde označení v Braillově písmě. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor o rozměrech minimálně 1 500 x 2 000 mm, se sklonem v jednom směru 1,3 %. Šířka vstupních dveří bez prahu je 900 mm, s výškou kliky 1 100 mm. U vstupu je umístěn zvonek, kde horní hrana zvonkového panelu je 1 150 mm. Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm, tudíž jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, avšak chybí kontrastní značení ve výšce 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm. Vstupní dveře mají vodorovné madlo ve výšce 800 mm. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního vchodu s rampou se nachází na výkrese č. 21a.



Obr. 50 Rampa k hlavnímu vstupu do objektu L Obr. 51 Hlavní vstup do objektu L

4.9.2. Schodiště

V objektu L se nachází schodiště spojující jednotlivá podlaží naproti hlavnímu vstupu. Šířka schodišťového ramene je 1 500 mm. Výška a délka stupně je vyhovující a umožňuje tak plynulý výstup do dalšího podlaží. Chybí zde kontrastní značení nástupního a výstupního stupně. Na jedné straně schodiště se nachází zábradlí vysoké 900 mm, s madlem přesahujícím stupeň o 150 mm. Na druhé straně schodiště se nachází pouze dřevěné madlo ve výšce 900 mm avšak začínající až od druhého stupně. Zhodnocení a fotodokumentace je na výkrese č. 21b.

4.9.3. Plošina

Na oddělení rehabilitace musí pacienti namísto výtahu využít plošinu, která je umístěná po levé straně schodiště. Plošina má slabé kontrastní značení. Před plošinou se nachází volná plocha pro nástup o velikosti 1 500 mm x 1 500 mm. Nosnost plošiny je 250 kg a je obsluhována pouze za doprovodu personálu, který zavoláme přivolávacím tlačítkem umístěným ve výšce 1000 mm. Výška ovládacího tlačítka plošiny je 1 100 mm. V plošině se nachází po stranách madlo ve výšce 800 mm. Plošina vede do druhého nadzemního podlaží. Šířka vstupu na plošinu je 900 mm. Dveře na plošinu jsou prosklené od výšky 100 mm, tudíž není chráněna proti poškození vozíkem a prosklené plochy nejsou kontrastně značeny. Zhodnocení a fotodokumentace je na výkrese č. 21b.

4.9.4. Interiér

Mapování bezbariérovosti proběhlo v 1.NP, kde se nachází jednotlivé procedury a v 2.NP, kde se nachází ambulance. Komunikační prostory v obou podlažích mají dostačující rozměry o šířce 2000 mm, avšak jsou bez madel na zdech. Vstupní dveře k procedurám nejsou kontrastně značeny od okolí. Jsou zaskleny od výše 150 mm a prosklené plochy nemají kontrastní pruhy. Vstupní dveře jsou bez prahu, dvoukřídlové, s šířkou hlavního vstupu 900 mm. Dveře nejsou označeny nápisem s kontrastním označením a názvem příslušného vstupu a chybí značení v Braillově písmě. Interiér řešeného oddělení je na výkrese č. 21b.

4.9.5. Hygienické zařízení

V 1. NP se nachází bezbariérová kabina v zádveři, kde na zdi před vstupem je označení piktogramem, ale bez Braillova písma. Dveře do kabiny jsou šířky 1 000 mm s otevíráním směrem ven, bez prahu. Dveře jsou kontrastně značeny od okolí šedou barvou, ale jsou bez vodorovného madla. Rozměr kabiny je 2 000 x 2 250 mm.

Naproti dveřím se nachází záchodová mísa, která je správně osazena 450 mm od zdi,

s výškou horní hrany sedátka 460 mm. Z nepřístupné strany je pevné madlo ve výšce 800 mm, s přesahem 200 mm a z přístupné strany je sklopné madlo ve výšce 800 mm s přesahem 100 mm. Splachovací zařízení je na zadní zdi špatně přístupné. U záchodové mísy se nenachází signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 800 -1200 ani 150 mm nad podlahou.

Po levé straně u dveří se nachází nesprávný druh umyvadla, který však umožňuje dostatečný podjezd. Horní hrana je umístěna ve výšce 800 mm, osazeno je však nedostatečně, jen 250 mm od zdi. U umyvadla se nachází ve výšce 1 200 mm zásobník na papírové utěrky a také zásobník na mýdlo ve výšce 1 100 mm. Chybí zde svislé madlo délky 500 mm a také zrcadlo se spodní hranou ve výšce 900 mm. Fotodokumentace a zhodnocení hygienického zařízení je na výkres č.21c.

Druhá bezbariérová kabina na oddělení se nachází v 2.NP a je přístupná buď schodištěm, nebo plošinou. Rozměry záchodové kabiny jsou 2 000 x 2 250 mm, tudíž jsou vyhovující. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm s otevíráním směrem ven, bez prahu. Na dveřích se nachází piktogram s příslušným označením bezbariérové kabiny. Vodorovné madlo je umístěno z vnější strany dveří a chybí zde vizuální kontrast. Dveře jsou bílé barvy a splývají s okolím.

Záchodová mísa se nachází naproti dveřím a je přístupná pouze z jedné strany. Z přístupné strany je umístěno sklopné madlo ve výšce 800 mm, přesahující mísu o 100 mm avšak z druhé nepřístupné strany je nevhodně použito sklopné madlo. Záchodová mísa je osazena od zdi 450 mm, a horní hrana mísy je ve výšce 460 mm. Chybí zde signalizační systém nouzového ovládání jak ve výšce 800 – 1 000 tak i ve výšce 1 400- 1 600 mm.

Po levé straně dveří se nachází bezbariérové umyvadlo s horní hranou ve výši 800 mm, tudíž umožňuje dostatečný podjezd vozíkem. Umyvadlo je umístěno přibližně 550 mm od zdi. Nad umyvadlem je sklopné zrcadlo s výškou spodní hrany 900 mm. Po levé straně umyvadla se nachází pevné madlo délky 500 mm a také zásobník na papírové utěrky ve výšce 1 200 mm. Zásobník na mýdlo je umístěn na umyvadle.



Obr. 52 Záchodová kabina



Obr. 53 Pohled na umyvadlo

4.10. Objekt T

Budova T se nachází přibližně 60 m od pěšího vstupu do nemocnice, u vjezdu C. Objekt má celkem tři nadzemní podlaží, které jsou propojeny výtahem a také schodištěm. Před vstupem se nachází parkoviště, které však nemá vyhrazené parkovací stání a jako vodící linie vedoucí ke vstupu do budovy T slouží vyvýšený obrubník. Mapována zde byla oddělení nacházející se v 1. NP - oddělení TRN a také oddělení v 3.NP - oddělení následné péče.

4.10.1. Vstup do objektu T

Objekt T má pouze jeden vstup, za to bezbariérový. Prostor před vstupem je dostačující k manipulaci s vozíkem, se sklonem v jednom směru 1,5%. Dveře jsou dvoukřídlé s šířkou hlavního křídla 1 200 mm, bez prahu. Jsou zasklené od výšky 400 mm a tím jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Chybí zde vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm. Místo kliky je zde použito svislé madlo ve výšce 1 100 mm a délce 300 mm. Jelikož se hlavní vstup nachází v podchodu, není příliš viditelný. Ve vzdálenosti přibližně 5 m se nachází označení budovy velkým písmem. Po levé straně vstupu je zvonkový panel ve výšce 1 200 mm. Fotodokumentace a zhodnocení vstupu je na výkrese č.17a.



Obr. 54 Hlavní vstup do objektu T

4.10.2. Schodiště

Schodiště se nachází v pomyslném středu budovy, na chodbě a spojuje jednotlivá podlaží. Schodiště je jednoramenné s vyhovující šířkou ramene 1 500 mm. Z každé strany je doplněno o madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm.. První a poslední stupeň je kontrastně označen.

4.10.3. Výtah

Výtah se nachází na chodbě a je umístěný naproti hlavnímu vstupu. Před vstupem do výtahu je dostatečný manipulační prostor pro otáčení vozíku, větší než 1 500 x 2 000mm. Rozměr výtahové klece je 1 400 x 2 400 mm, s šířkou vstupu 1 000 mm. V kabině se nachází po všech stranách madlo ve výšce 900 mm. Přivolávací tlačítko je umístěno ve výšce 800 – 1200 mm a nad každým tlačítkem je správně umístěn Braillov znak. V kabině je umístěno po levé straně sedátko ve výšce 460 mm s rozměry 450 x 450 mm. Výtah je vizuálně odlišen od okolí šedou barvou a je vybaven fonetickým i akustickým hlášením. Chybí zde zrcadlo. Fotodokumentace a zhodnocení je možno vidět na výkrese č. 17b.

4.10.4. Interiér

Jednotlivá podlaží jsou vizuálně stejná. Mají dostatečný komunikační prostor o šířce 2000 mm, který má po stranách umístěná madla ve výšce 900 mm. Při vstupu do jednotlivých podlaží nenalezneme vstupní dveře na oddělení, je zde ihned komunikační prostor, na kterém je na zdi napsán název oddělení. Chybí značení v Braillově písmě. Fotodokumentaci interiéru je možno vidět na výkrese č. 16 a 17 b.

4.10.5. Hygienické zařízení

Oddělení TRN se nachází v 1.NP. objektu T. Na oddělení se nenachází bezbariérová kabina. Mapováním prošlo hygienické zařízení, které se nachází v komunikačních prostorech, protože pokoje hygienickým zařízením nedisponují. Dveře hygienického zařízení mají šířku 900 mm, s vizuálním kontrastem zeleno-bílé barvy. U dveří chybí vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm. V hygienickém zařízení se nachází dvě záchodové kabiny a sprcha. Záchodová kabina má rozměry 1 600 x 850 mm, což je nevyhovující. U záchodové kabiny jsou použita nevhodná madla. Umyvadlo je obtížně přístupné z důvodu průchozí šířky mezi zdmi. Je použitý nevhodný typ umyvadla, s výškou horní hrany 800 mm. Pod umyvadlem se nachází odpadkový koš. Nad umyvadlem je zásobník na mýdlo a zrcadlo, které má spodní hranu umístěnou ve výšce 1 400 mm. Po levé straně se nachází zásobník na papírové utěrky ve výšce 1 200 mm.

Sprchovací plocha je dostatečně velká, nabízí možnost odložení vozíku. Ruční sprcha je umístěna 400 mm od rohu, ve výšce 1 200 mm. U sprchy je namontováno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, s délkou 600 mm. Signalizační systém nouzového ovládání je umístěný 150 mm nad podlahou. Chybí zde sedátko a svislé madlo umístěné 900 mm od rohu sprchy. Fotodokumentace a detail řešení na výkrese č. 17c.

Bezbariérová záchodová kabina a sprcha na oddělení následné péče se nachází naproti výtahu na chodbě. V prvním hygienickém zařízení se nachází záchodová mísa, umyvadlo a sprcha. Šířka vstupních dveří je 900 mm a otevírají se směrem ven. Dveře bílé barvy, splývající s okolím, jsou bez prahu a vodorovného madla. Záchodová mísa je umístěna naproti vstupu. Jelikož je přístupná z obou stran, jsou na obou stranách sklopné madla ve výši 800 mm, které přesahují mísu o 100 mm. Po levé straně se dále nachází signalizační systém nouzového ovládání umístěný 150 mm nad podlahou. Mísa má horní hranu umístěnou ve výšce 460 mm.

Vedle záchodu se nachází umyvadlo, s výškou horní hrany 800 mm. Nevyhovující je druh umyvadla a zároveň chybí madlo délky 500 mm. Sprchovací box je umístěn naproti záchodové míse o velikosti větší než 900 x 900 mm. Nabízí se možnost odložení vozíku vedle boxu. U sprchy se nachází sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460 mm. Ruční sprcha je ve vzdálenosti 750 mm od rohu, ve výšce přibližně 1 200 mm. Pod sprchou je upevněno vodorovné madlo délky 600 mm. Chybí zde signalizační systém nouzového ovládání, jak ve výšce 800 - 1200 mm tak i ve výšce 150 mm nad podlahou.

Druhá sprcha se nachází naproti prvnímu hygienickému zařízení. Vstup má šířku 900 mm, je bez madel a otevírá se směrem ven. Sprchovací plocha je větší než 900 x 900 mm. Ruční sprcha se nachází zhruba 750 mm od rohu. Po pravé straně se nachází sedátko příslušných rozměrů. Chybí zde madla.

4.11. Objekt V

Budova V je umístěna zhruba 100 m od pěšího vstupu do nemocnice. Objekt je tvořen celkem třemi nadzemní podlaží. Před objektem se nachází menší parkoviště, které má celkem pět stání pro pacienty a jedno vyhrazené parkovací stání. Ke vstupu nevede žádná přirozená vodící linie. Vstup do objektu je možný třemi vchody. Vchodem hlavním, bezbariérovým vedlejším či vstupem určeným primárně pro zásobování. Z tohoto objektu prošlo mapováním oddělení dlouhodobé následné péče.

4.11.1. Vstup do objektu V

Hlavní vstup je umístěn ze západní strany objektu. Je chráněn zděným přístřeškem a na jeho boční straně je navigační tabule s popisovanými podlažími. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor o min. rozměrech 1500 x 2000 mm. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé s prahem ve výšce menší než 20 mm. Šířka hlavního křídla je 900 mm, výška kliky je přibližně 1 100 mm. Po levé straně vstupu se nachází zvonkový panel s výškou 1 500 mm. Před vstupem je sklon v jednom směru do 1,5 %. Na dveřích prosklených od výšky 200 mm schází kontrastní značení těchto ploch v požadovaných výškách a chybí také vodorovné madlo.

Z jižní strany objektu je vybudován vstup pro zásobování, který je vybaven rampou širokou 3 000 mm, pro snadnější příjezd vozidel ke skladu. Na jedné straně rampy je připevněno zábradlí s madly ve výšce 400 a 900 mm, které je však v nevyhovujícím stavu. Rampa splňuje podélný i příčný sklon (6,25 % a 1 %). Povrch rampy je od strany hlavního vstupu z nového asfaltu, avšak z opačné strany je asfalt popraskaný.

Vedlejší bezbariérový vchod se nachází za rampou sloužící k zásobování. Šířka rampy vedoucí ke vchodu je 1 500 mm. Jako vodící prvek pro bílou hůl zde poslouží spodní tyč zábradlí ve výšce 200 mm. Na obou stranách rampy je zábradlí s madly ve výšce 450 mm, 750 mm a 900 mm přesahující rampu. Odsazení madel od zdi je 60 mm. Manipulační prostor před rampou je vyhovující. Sklon rampy je vyhovující (6,0% a 1,8%). Naopak povrch rampy není vhodně zvolen. Vstupní dveře, před kterými je dostatečný manipulační prostor, jsou dvoukřídlé a hlavní křídlo má šířku 900 mm. Kliky jsou ve výšce 1 100 mm a vodorovné madlo ve výšce 900 mm. Horní hrana zvonkového panelu nesplňuje výškovou podmínku, jelikož je umístěna až ve výšce 1 400 mm. Dveře jsou prosklené od výšky 200 mm, ale prosklené plochy nemají kontrastní značení. Fotodokumentace vstupů je na výkrese č. 16a.

4.11.2. Schodiště

Schodiště se nachází před hlavním vstupem a jeho šířka je 1500 mm. Zábradlí s madly je pouze na jedné straně. První a poslední stupeň je slabě kontrastně značen.

4.11.3. Výťah

Výťah se nachází po levé straně schodiště a je před ním dostatečný manipulační prostor. Výťahová klec má rozměry 1 400 x 2 400 mm s dostatečnou šířkou vstupu 900 mm. Ve výťahové kleci nalezneme sklápěcí sedátko ve výšce 460 mm, po levé straně dále ovládací

prvek výtahu ve výšce 800 - 1200 mm, pod kterým je vždy umístěno číslo v Braillově znaku. Přivolávací tlačítko nesplňuje vzdálenost 200 mm od rohu. Na obou stranách klece se nachází vodorovné madlo ve výšce 900 mm. Výtah je vybaven fonetickým a akustickým hlášením, ale postrádáme v něm zrcadlo. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na výkrese č.15b.

4.11.4. Interiér

Komunikační prostory v jednotlivých patrech jsou vizuálně totožná. Mají šířku 2500 mm a podél stěn mají pacienti k dispozici madla ve výšce 900 mm. Vstup na oddělení má dvoukřídle dveře, s šířkou hlavního křídla 800 mm. Dveře s chybějícím madlem jsou zaskleny od výšky 400 mm z důvodu ochrany proti poškození vozíkem. Klika dveří je ve výši 1 100 mm. Na vstupních dveřích je na prosklené ploše nalepen název oddělení, avšak chybí označení v Braillově písmě. Chybí vizuální kontrast dveří. Fotodokumentace je na výkrese č. 15b.

4.11.5. Hygienické zařízení

Hygienická zařízení oddělení dlouhodobé následné péče prošla před časem rekonstrukcí, proto zde nenalezneme vážnější nedostatky. Vstupní dveře do hygienického zařízení, ve kterém se nachází záchod, umyvadlo a sprcha mají šířku 1 100 mm a jsou otevíratelné směrem ven. Nesplňují vizuální kontrastní odlišnost od okolí. Za vstupními dveřmi se po levé straně nachází dveře do prvního bezbariérového hygienického zařízení, které má rozměry 4 000 x 2 800 mm. Naproti vstupním dveřím se nachází dveře do dalšího hygienického zařízení, které je určeno pro osoby s nutností asistence a jeho rozměry jsou 3 800 x 2 400 mm. Záchodová mísa s horní hranou ve výši 460 mm u obou zařízení, je přístupná z obou stran, nachází se zde sklopná madla ve správné výši. Splachovací zařízení je umístěno přístupně na zadní zdi. Vedle záchodové mísy je umístěn signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 800 mm v dosahu.

Obě kabiny jsou správně vybaveny umyvadly s horní hranou ve výši 800 mm dostačující pro podjezd. Vedle umyvadla je pomocné pevné svislé madlo délky 500 mm, zásobník na mýdlo i desinfekci a sklopné zrcadlo s možností naklonění.

Sprchovací kout v obou případech má dostatečný prostor, umožňující i odložení vozíku. Sprcha je vybavena pomocným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, ruční sprchou vzdálenou od rohu 400 mm a vodorovným i svislým madlem, délky 800 a 500 mm. U sprchy se nachází okno s pákovým otevíráním ve výšce 1 100 mm.

Další dvě hygienické bezbariérové zařízení se nachází v druhém patře. Rozměr prvního je 2 200 x 1 900 mm a druhého 2 500 x 3 500 mm. Vstupní dveře s chybějícím madlem a kontrastem jsou posuvného charakteru o šíři 1 100 mm. V prvním hygienickém zařízení se nachází pouze záchodová mísa a umyvadlo, druhé je rozšířeno o sprchu. Obě WC jsou jednostranně přístupná za použití sklopných madel na každé straně. Výška záchodové mísy je 460 mm. Nachází se zde signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 800 mm nad podlahou. Splachovací zařízení je umístěné na zadní zdi a je přístupné z bočního volného prostoru. K mytí rukou poslouží bezbariérové umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm umožňující podjezd. Po jeho levé straně je upevněno svislé pevné madlo délky 500 mm a na opačné straně poté zásobník na mýdlo, desinfekci a papírové utěrky. Zrcadlo splňuje spodní hranu 820 mm. Pod umyvadlem najdeme odpadkový koš.

V druhém zařízení je vedle umyvadla umístěna také sprcha vyhovujících rozměrů. Je doplněna sklopným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm a ruční sprchou vzdálenou 750 mm od rohu, chybí zde závěs. Vedle sprchy je pacientům nápomocno svislé a vodorovné madlo délky 500 a 800 mm. 150 mm nad podlahou je umístěn signalizační systém nouzového ovládání. Fotodokumentace hygienických zařízení je na výkrese č. 15c,15d.

Hygienické zařízení s asistencí

Toto zařízení je určeno pro osoby vyžadující pomoc asistence. Rozměr kabiny odpovídá 4 500 x 2 300 mm. Dveře bez prahu jsou šířky 1 100 mm a otevírají se směrem ven. Splňují vizuální kontrast od okolí a jsou označeny piktogramem označujícím kabinu bezbariérovou. Kabina umožňuje dostatečný prostor pro odložení vozíku. Po levé straně je umístěná záchodová mísa s pevným a sklopným madlem ve výšce 800 mm. Splachovací zařízení na zadní zdi je přístupné z boční strany. Ve výšce 150 mm je umístěn signalizační systém nouzového ovládání. Vedle záchodu je umístěna sprcha s dostačujícím rozměrem. Na levé straně sprchy je sklopné madlo ve výši 800 mm a délce 900 mm. V asistenční sprše postrádáme sedátko. Ruční sprcha je umístěna ve vzdálenosti 1 300 mm. Po pravé straně od vstupu je umístěné umyvadlo, nevhodného typu, avšak umožňující podjezd. Nad umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1 300 mm. Vedle baterie v nevhodné výši 1200 mm je zásobník na mýdlo a desinfekci. Zásobník na papírové utěrky je ve výšce 1 650 mm. Jelikož je kabina určená k využití za pomoci asistence, špatné umístění hygienických prvků nevadí. Fotodokumentace hygienického zařízení je na výkrese č. 15e.



Obr. 55 Hygienické zařízení s asistencí



Obr. 56 Pohled na umyvadlo

5 Návrh řešení na odstranění bariér vybraných oddělení

Po provedení analýzy jednotlivých oddělení, byla vybrána oddělení, ke kterým byly vytvořeny návrhy na odstranění bariér v hygienických prostorech. Návrhy se týkají dětského lůžkového oddělení, oddělení TRN a veřejných hygienických prostor v rámci oddělení radiodiagnostického. Také jsou navržena řešení pro odstranění nedostatků u komunikačních prostor a vstupních dveří radiodiagnostického oddělení.

5.1. Dětské oddělení - návrh hygienických prostor pro pacienty

Jelikož není na každém pokoji pacientům k dispozici hygienické zařízení a na celém oddělení se nenachází ani jedna bezbariérová kabina, doporučuji návrh právě tohoto oddělení. V návrhu došlo k rozšíření jednoho z hygienických prostor na pokoji, tak aby splňovalo požadavky norem. Rozšířením je zajištěn dostatečný manipulační prostor pro otáčení vozíku. Jak již bylo výše zmíněno ne každý pokoj tohoto oddělení je tvořen hygienickým zařízením, byl zde vybourán ještě jeden otvor, aby byla kabina přístupná ze dvou pokojů. Uzamykatelnost bude řešena pomocí vícebodového zamykání, které zajistí, že při zamknutí jedné strany dojde k zamknutí i strany druhé. Nově navržené dveře se otevírají směrem ven a splňují šíři křídla 800 mm.

Výměnou bariérového umyvadla za bezbariérové, umístěné 550 mm od zdi, je umožněn jeho podjezd. Kabina je rozšířena o příslušné prvky, jako jsou zásobník na mýdlo, odpadkový koš, zásobník na papírové ručníky ve výšce 850 mm, svislé madlo délky 500 mm. Stojánková výtoková baterie s pákovým ovládáním zajistí úplnou bezbariérovost kabiny. Přemístěním záchodové mísy, která je doplněna o požadující madla ve výšce 800 mm, o signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 1000 mm a 150 mm nad podlahou a o pneumatické tlačítko na splachování, bylo možno vytvořit průchozí kabinu. Stávající bariérová sprcha byla v návrhu řešena výměnou za bezbariérovou, doplněním sedátka o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, vodorovného a svislého madla, signalizačního systému nouzového ovládání a závěsu. Po levé straně od sprchy vznikl dostatečný prostor pro odložení vozíku. Návrh řešení odstranění bariér hygienického prostoru je ve výkresu č. 23.

5.2. Radiodiagnostické oddělení - návrh hygienických prostor pro veřejnost, komunikační prostory a vstupy

V návrhu byly řešeny pouze dispoziční změny. Stávající prostor umožňuje vytvoření

bezbariérové kabiny namísto záchodu pro ženy. Místo nynějšího zařízení pro muže dojde k vytvoření dvou kabin, jedné pro ženy a druhé pro muže. Výměnou původních dveří a jejich zrcadlovým otočením, se zvětší manipulační prostor před vstupem do kabiny. Odstraněním vnitřní příčky vznikne prostor, jehož rozměry jsou dostačující pro bezbariérovou kabinu. Další změna je v otočení záchodové mísy ze severní strany místnosti na východní s osazením pevného a sklopného madla. Stávající umyvadlo je vyměněno na bezbariérové s dostatečným podjezdem a stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. U umyvadla jsou doplněny prvky - odkládací police ve výši 850 mm, odpadkový koš, zásobník na mýdlo a zrcadlo. Naproti umyvadlu je kabina doplněna o dva háčky na oděvy ve výšce 1 000 mm.

V místnosti stávajícího WC pro muže vzniknou záchodové kabiny, jedna pro ženy a druhá pro muže. Výměna původních nevyhovujících dveří za nové má za následek větší komfort pro osoby. Vybouráním otvoru pro nové dveře do záchodové kabiny pro muže vznikne další místnost. Odstraněním vnitřní příčky, která nám vytvářela záchodovou předsíň s umyvadlem a dozdění stávající příčky pro rozdělení na dvě místnosti nám vzniknou dvě kabiny. V každé kabině je navrženo umývatko a záchodová mísa. Návrh s pohledy je na výkrese č. 22.

V komunikačních prostorech radiodiagnostického oddělení nejsou použity dostatečné vizuální kontrasty. Jsou zde nevhodně použita madla špatného tvaru. V návrhu jsou použity ochranné prvky Acrovyn. Stávající madla jsou zaměněna za madla Acrovyn 40/45, MCE baktericidní v šedé barvě. Na obou stranách chodby budou použity ochranné pásy Acrovyn TP 300 ve slivové barvě. Odstíny fialové barvy jsou vybrány z důvodu jejího použití na patrech jiných oddělení. Vstupní dveře do bezbariérové kabiny mají dveřní kliku Geos, ve výšce 1 100 mm, která je také bezbariérová a určená přímo do nemocnic. Dveře jsou opatřeny nerezovým vodorovným madlem ve výšce 800 mm a délce 700 mm. Nad klikou je umístěn ve vzdálenosti 200 mm štítek s hmatným orientačním znakem s příslušným nápisem v Braillově písmě jako například „WC“ a označení piktogramem vozíku na dveřích. Kolem dveří je pro lepší orientaci navržen ochranný nátěr záruční slivové barvy. Obklad dveří je v perleťové šedi Acrovyn. Návrh ochranných prvků a vizuálních kontrastů je zobrazen na výkrese č. 26. [12] [13] [14]

5.3. Oddělení TRN - návrh hygienických prostor pro pacienty

Na oddělení TRN bylo vybráno pro návrh na odstranění bariér hygienické zařízení v lůžkové části, které se nachází na komunikačních prostorech. V zařízení se nachází zázemí pro lékaře, WC pro zaměstnance, tři záchodové kabiny a dvě sprchy.

Odstraněním stávajících sprch vzniká bezbariérové hygienické zařízení bezbariérové s vyhovujícími parametry. Vznikne tak dostatečný manipulační prostor. Výměnou a zrcadlením původních dveří vznikl pohodlnější vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V hygienickém zařízení je navrhována záchodová mísa, přístupná pouze z jedné strany, tudíž má pevné a sklopné madlo, přesahující o 200 a 100 mm. Dále je kabina vybavena signalizačním systémem nouzového ovládání, držákem toaletního papíru ve výšce 600 mm a pneumatickým splachováním ve výšce 1 000 mm. Vedle záchodové mísy je navržen sprchovací kout o rozměrech 900 x 900 mm, který je vybaven sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, pevným vodorovným madlem ve výšce 800 mm a délce 700 mm, signalizačním systémem nouzového ovládání, ruční pákovou sprchou ve výšce 1 000 mm, sklopným madlem ve výšce 800 mm a délce 800 mm a zástěnou proti vodě.

Na protilehlé zdi je bezbariérové umyvadlo s výškou horní hrany 800 mm, umožňující dostatečný podjezd. Umyvadlo je vybaveno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Po levé straně umyvadla je namontováno svislé madlo délky 500 mm. Nad umyvadlem je navrženo zrcadlo se spodní hranou ve výšce 900 mm. Dále je u umyvadla pacientům k ruce zásobník na mýdlo, odpadkový koš a zásobník na papírové ručníky ve výšce 850 mm. Po pravé straně umyvadla je navržena odkládací police ve výšce 850 mm. Na levé straně od vstupu jsou navrženy dva háčky na oděvy ve výšce 1 000 mm.

Stávající sprcha je v návrhu přemístěna na severní část místnosti, takže byla zrušená jedna záchodová kabina. Vnitřní příčka u první záchodové kabiny byla prodloužena a vznikly tak dveře do nové sprchy. Dveře do záchodových kabin byly rozšířeny z původní šířky dveří 600 mm na 700 mm a kabiny byly dovybaveny umývánkem. Dveře do záchodové předsíně byly zrušeny a nahradil je pouze otvor, který opticky zvětšuje prostor. Návrh řešení je na výkrese č. 24 a 25.

6 Stručné ekonomické zhodnocení

Pro stručné ekonomické zhodnocení bylo vybráno veřejné hygienické zařízení na radiodiagnostickém oddělení nacházejícím se v objektu E. Jedná se o velmi frekventované zařízení, u kterého je z důvodu zastaralosti a bezbariérovosti rekonstrukce nutná. Druhé zhodnocení bylo zpracováno pro hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení v objektu D, které na tomto oddělení doposud úplně schází. Oba podrobné návrhy na rekonstrukci jsou charakterizovány v kapitole 5. Položkový rozpočet rekonstrukce vychází z cenových soustav RTS DATA a je k nahlédnutí v příloze č. 1 a 2.

Rozpočet byl vytvořen pouze na základě zaměření stávajícího stavu, který byl proveden za účelem zjištění bezbariérové užívání. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí dělat stavebně – technický průzkum, nejsou totiž známy přesné stavební materiály a technické zařízení budovy.

Tab. 1 Rekapitulace dílů – Radiodiagnostické oddělení

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 805,10	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 843,00	3
64	Výplně otvorů	HSV	5 503,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 964,77	4
711	Izolace proti vodě	PSV	25 842,00	22
725	Zařizovací předměty	PSV	32 572,70	27
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 781,00	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	11 559,84	10
781	Obklady keramické	PSV	21 729,53	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 344,00	1
Cena celkem bez DPH			118 944,94	100

Tab. 2 Rekapitulace dílů – Dětské oddělení

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	9 610,20	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	6 954,00	7
64	Výplně otvorů	HSV	2 045,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 909,42	2
711	Izolace proti vodě	PSV	18 404,75	19
725	Zařizovací předměty	PSV	29 655,10	30
766	Konstrukce truhlářské	PSV	4 558,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	8 027,67	8
781	Obklady keramické	PSV	15 666,42	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 344,00	1
Cena celkem bez DPH			98 174,56	100

7 Závěr

Diplomová práce hodnotí nemocnici Frýdek-Místek z hlediska bezbariérovosti. Téma vzniklo na popud krajského úřadu Moravskoslezského kraje, získané poznatky a výsledky spolu s návrhy budou tomuto kraji předány pro možnost případného zlepšení.

Nejpodstatnější částí diplomové práce, analýze, předcházela teoretická charakteristika Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a Moravskoslezského krajského plánu vyrovnaní příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020 spolu s Metodikou kategorizace přístupnosti objektů. Tyto plány, metodiky a dále popsána legislativa byly východiskem pro zmapování současného stavu bezbariérové přístupnosti nemocnice Frýdek-Místek. Následně byly vyzdviženy současné trendy ve výstavbě moderních zdravotnických zařízení a poukázáno bylo na jejich klady a zápory.

Analýza přístupnosti byla provedena nejen ve vybraných čtrnácti odděleních umístěných na deseti budovách, ale také v exteriéru nemocnice. Hodnoceny byly dvě přilehlé zastávky MHD, pěší trasy vedoucí k nemocnici, vstupy do budov a parkoviště. Mapování interiéru se zúčastnila tato oddělení - Beskydské oční centrum, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, chirurgické, interní oddělení I., neurologické, oddělení dlouhodobé následné péče, oddělení následné péče, oddělení ORL, oddělení TRN, ortopedické oddělení, urologické, radiodiagnostické oddělení a rehabilitace. V rámci mapování byly hodnoceny vstupy, komunikační prostory, výtahy, schodiště a primárně hygienická zařízení. Vzhledem k velkému počtu hygienických zařízení a jejich totožnému vizuálu na jednotlivém oddělení, byl k analýze vždy vybrán nějaký zástupce. Pro analýzu byla zpracovaná jak textová, tak výkresová část obsahující podrobnou fotodokumentaci.

Po provedení analýzy a následného zjištění nedostatků ve vybraných odděleních a exteriéru nemocnice byly zhodnoceny chyby stávajících řešení a následně byly doporučeny čtyři konkrétní návrhy dle platné legislativy. Nejpodstatnější nedostatky byly odhaleny na oddělení radiodiagnostickém, oddělení TRN a dětském oddělení a týkaly se především chybějících bezbariérových hygienických zařízení. K dvěma návrhům, konkrétně k rekonstrukci veřejného hygienického zařízení v rámci radiodiagnostického oddělení a hygienického zařízení pro pacienty dětského oddělení, bylo zpracováno stručné ekonomické zhodnocení vycházející z cenových soustav RTS DATA.

Parametry, které byly při mapování zjištěny, byly zaznamenány do formulářů celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a jsou přílohou této diplomové práce. Zmapováním bariér Frýdecké nemocnice, jejich vyhodnocením a následném návrhu na jejich odstranění byl naplněn cíl diplomové práce.

8 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

Literatura

- [1] ZDAŘILOVÁ, R., *Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb*. 1. vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, 196 s. ISBN 978-80-87438-17-6.
- [2] ŠNAJDAROVÁ, Ing. Helena, *Bezbariérové stavby, Právní a normové prostředí, úpravy staveb pro pohybově postižené*. 1. vydání. Brno: ERA group, 2007. 142 s. ISBN 978-80-7366-084-0.

Právní předpisy a technické normy

- [3] Vyhláška č. 398/2009 Sb., *o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb*. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2009.
- [4] Vyhláška č. 92/2012 Sb., *o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče*. Ministerstvo zdravotnictví. 2012.
- [5] ČSN 73 6110 – *Projektování místních komunikací*. Praha: Český normalizační institut, 2006. 128 s.
- [6] Zákon 183/2006 Sb., *o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*, ve znění pozdějších předpisů. Parlament ČR. 2006.

Internetové zdroje

- [7] Vláda České Republiky. *Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020* [online]. 2016 [cit 2019-10-19]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/narodni-plan-podporyrovných-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2015-2020-130992/>

- [8] Moravskoslezský kraj. *Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020* [online]. 2014 [cit 2019-10-19]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/moravskoslezske-krajske-plany-vyrovnavaniprilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-42793/

- [9] PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ z. s. *Metodika kategorizace přístupnosti objektů*, [on-line] © 2018, [cit. 2019-10-18]. Dostupné z : <http://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov/item/9973> metodikakategorizace-pristupnosti-objektu.

- [10] ARCHIWEB - [online]. [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: <https://www.archiweb.cz/>

- [11] NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK - [online]. [cit. 2019-11-16]. Dostupné z: <http://www.nemfm.cz/mapa-nemocnice/>

- [12] INVISTA CRAFT - INVISTA CRAFT [online]. [cit. 2019-11-16]. Dostupné z: <http://www.invista.cz/cs/produkty/ochrana-sten/ochranne-nastene-prvky-acrovyn/madla-acrovyn-s-led-osvetlenim/mce-40-45-baktericidni>

- [13] INVISTA CRAFT - INVISTA CRAFT [online]. [cit. 2019 – 11- 16] Dostupné z: <http://www.invista.cz/cs/produkty/ochrana-sten/ochranne-nastene-prvkyacrovyn/narazova-svodidla-z-materialu-acrovyn/ochranne-pasy-acrovyn-tp- tp300>

- [14] BEZBARIÉROVÁ KLIKA GEOS [online]. [cit. 2019 – 11- 16] Dostupné z: <https://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ/product/sada-klika-klika-geos bezbarierova-pro-nemocnice-wc/>

9 Seznam tabulek

Tab. 1 Rekapitulace dílů – Radiodiagnostické oddělení..... 58

Tab. 2 Rekapitulace dílů – Dětské oddělení 59

10 Seznam obrázků

Obr. 1	Piktogramy kategorizace přístupnosti objektů.....	12
Obr. 2 a)	Mezinárodní symbol přístupnosti.....	14
Obr. 2 b)	mezinárodní symbol hluchoty.....	14
Obr. 2 c)	Symbol zařízení nebo prostoru pro zrakově postižené osoby.....	14
Obr. 2 d)	Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku.....	14
Obr. 2 e)	Symbol prostoru s přebalovacím pultem.....	14
Obr. 3	Čekárna v odběrovém centru Aeskulab.....	20
Obr. 4	Hygienické prostory v Aeskulab.....	20
Obr. 5	Schodiště na klinice Dr. Pírka.....	21
Obr. 6	Hygienické zařízení na klinice Dr. Pírka.....	21
Obr. 7	Komunikační prostory, centrum Vodňany.....	21
Obr. 8	Hygienické zařízení, centrum Vodňany.....	21
Obr. 9	Areál nemocnice Frýdek – Místek.....	22
Obr. 10	Zastávka MHD Frýdek – Nemocnice, nástupiště 1.....	23
Obr. 11	Zastávka Frýdek - Nemocnice, nástupiště 2.....	23
Obr. 12	Zastávka MHD – Bruzovská, nástupiště 1.....	24
Obr. 13	Zastávka MHD – Bruzovská, nástupiště 2.....	24
Obr. 14	Místo pro přecházení k vstupu F i H.....	24
Obr. 15	Pěší trasa k hlavnímu vstupu F i H.....	24
Obr. 16	Přechod pro chodce mezi MHD	25
Obr. 17	Přechod pro chodce k pěší komunikaci.....	25
Obr. 18	Centrální parkoviště nemocnice.....	26
Obr. 19	Vyhrazené stání u objektu F, H.....	26
Obr. 20	Vstup do objektu A.....	28
Obr. 21	Výtah v objektu A.....	29
Obr. 22	Čelní pohled do výtahu.....	29
Obr. 23	Komunikační prostor v objektu A.....	29
Obr. 24	Pohled na sprchu	30
Obr. 25	Pohled na záchodovou mísu.....	30
Obr. 26	Pohled na záchodovou mísu.....	31
Obr. 27	Pohled na umyvadlo.....	31

Obr. 28 Hlavní vstup do objektu B.....	32
Obr. 29 Vedlejší vstup do objektu B.....	32
Obr. 30 Pohled na umyvadlo.....	33
Obr. 31 Pohled na záchodovou mísu.....	33
Obr. 32 Hlavní vstup do objektu C.....	34
Obr. 33 Vedlejší vstup do objektu C.....	34
Obr. 34 Pohled na umyvadlo.....	35
Obr. 35 Pohled na záchodovou mísu.....	35
Obr. 36 Vstup do objektu D.....	36
Obr. 37 Výtahová kabina v objektu D.....	36
Obr. 38 Pohled na umyvadlo.....	37
Obr. 39 Pohled na záchodovou mísu.....	37
Obr. 40 Pohled na umyvadlo a WC.....	38
Obr. 41 Pohled na sprchový kout.....	38
Obr. 42 Hlavní vstup do objektu E.....	39
Obr. 43 Dveře v zádveří v objektu E.....	39
Obr. 44 Hlavní vstup do objektu F i H.....	41
Obr. 45 Vedlejší vstup do objektu F i H.....	41
Obr. 46 Pohled na záchodovou předsíň.....	43
Obr. 47 Pohled na záchodovou mísu.....	43
Obr. 48 Pohled na záchodovou mísu.....	44
Obr. 49 Pohled na sprchový kout.....	44
Obr. 50 Rampa k hlavnímu vstupu do objektu L.....	45
Obr. 51 Hlavní vstup do objektu L.....	45
Obr. 52 Záchodová kabina.....	47
Obr. 53 Pohled na umyvadlo.....	47
Obr. 54 Hlavní vstup do objektu T.....	48
Obr. 55 Hygienické zařízení s asistencí.....	53
Obr. 56 Pohled na umyvadlo.....	53

Pozn.: obrázky č. 10 – 56 jsou vlastní fotodokumentací autora.

11 Seznam příloh

Příloha č. 1 Položkový rozpočet - Hygienický prostor radiodiagnostického oddělení

Příloha č. 2 Položkový rozpočet – Hygienické prostor dětského oddělení

Příloha č. 3 Formuláře analýzy jednotlivých budov a jejich oddělení

12 Seznam výkresů

Číslo výkresu	Název výkresu	Měřítko
01	ŠIRŠÍ VZTAHY	1:3 000 1:50 000
02a	ZASTÁVKY MHD AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA FRÝDEK - NEMOCNICE	-
02b	ZASTÁVKY MHD AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BRUZOVSKÁ	-
03a	PŘÍSTUP K AREÁLU PĚŠÍ TRASA OD ZASTÁVEK MHD K NEMOCNICI	-
03b	PŘÍSTUP K AREÁLU PĚŠÍ TRASA OD ZASTÁVEK MHD K NEMOCNICI	-
04	OBJEKT A, VSTUP, PARKOVÁNÍ	-
05	OBJEKT B, VSTUP, PARKOVÁNÍ	-
06	OBJEKT C, VSTUP, PARKOVÁNÍ OBJEKT D, VSTUP	-
07	OBJEKT E, VSTUP, PARKOVÁNÍ	-
08	OBJEKT F, H, VSTUP, PARKOVÁNÍ	-
09	OBJEKT A, BESKYDSKÉ OČNÍ CENTRUM, ORL, VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, HYG. ZAŘÍZENÍ	-
10a	OBJEKT D, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, VÝTAH, SCHODIŠTĚ	-
10b	OBJEKT D, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST	-
10c	OBJEKT D, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO PACIENTY	-
11	OBJEKT A, GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ, VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
12a	OBJEKT F, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
12b	OBJEKT F, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
13	OBJEKT C, INTERNÍ ODDĚLENÍ I, VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-

14a	OBJEKT A, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
14b	OBJEKT A, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
15a	OBJEKT V, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ NÁSLEDNÉ PÉČE, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VSTUP	-
15b	OBJEKT V, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ NÁSLEDNÉ PÉČE, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SCHODIŠTĚ, VÝTAH	-
15c	OBJEKT V, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ NÁSLEDNÉ PÉČE, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
15d	OBJEKT V, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ NÁSLEDNÉ PÉČE, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
15e	OBJEKT V, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ NÁSLEDNÉ PÉČE II, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ S ASISTENCÍ	-
16a	OBJEKT T, ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SCHODIŠTĚ, VÝTAH	-
16b	OBJEKT T, ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
17a	OBJEKT T, ODDĚLENÍ TRN HLAVNÍ VSTUP, PARKOVÁNÍ	-
17b	OBJEKT T, ODDĚLENÍ TRN VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, VÝTAH	-
17c	OBJEKT T, ODDĚLENÍ TRN HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
18a	OBJEKT H, ORTOPEDICKO - TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SCHODIŠTĚ, VÝTAH	-
18b	OBJEKT H, ORTOPEDICKO - TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO PACIENTY	-
19a	OBJEKT F, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SCHODIŠTĚ, VÝTAH	-
19b	OBJEKT F, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO PACIENTY	-
19c	OBJEKT F, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST	-
20	OBJEKT E, RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ VSTUP, SCHODIŠTĚ, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	-
21a	OBJEKT L, REHABILITACE HLAVNÍ VSTUP, BEZBARIÉROVÝ VSTUP	-
21b	OBJEKT L, REHABILITACE, VSTUP, SCHODIŠTĚ, PLOŠINA, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-

21c	OBJEKT L, REHABILITACE HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 1.NP	-
21d	OBJEKT L, REHABILITACE HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2.NP	-
22	RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ NÁVRH HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	1:50
23	DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NÁVRH HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	1:50
24	ODDĚLENÍ TRN NÁVRH HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	1:50
25	ODDĚLENÍ TRN - LŮŽKOVÁ ČÁST - DETAIL NÁVRHU HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	1:50
26	RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ NÁVRH OCHRANNÝCH PRVKŮ A KONTRASTŮ	1:25

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Hygienický prostor radiodiagnostického oddělení

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 001 Nemocnice Frýdek - Místek Objekt: 01 Objekt E, radiodiagnostické oddělení Rozpočet: 01 Hygienické zařízení			
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval: Rozpis ceny	Bc. Andrea Bechová		
Celkem			
HSV			19 115,87
PSV			98 485,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1344,00
Celkem			118 944,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		118 944,94 CZK
Základní DPH	21 %		24 978,437 CZK
Zaokrouhlení			-0,38 CZK
Cena celkem s DPH			143 923,00 CZK
V Ostravě dne <i>Za zhotovitele</i>		20.11.2019 <i>Za objednatele</i>	

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 805,10	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 843,00	3
64	Výplně otvorů	HSV	5 503,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 964,77	4
711	Izolace proti vodě	PSV	25 842,00	22
725	Zařizovací předměty	PSV	32 572,70	27
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 781,00	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	11 559,84	10
781	Obklady keramické	PSV	21 729,53	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 344,00	1
Cena celkem bez DPH			118 944,94	100

Položkový rozpočet						
S:	001	Nemocnice Frýdek - Místek				
O:	01	Objekt E, radiodiagnostické oddělení				
R:	01	Hygienické zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 805,10
1	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	4,50000	843,00	3 793,50
2	310239211R00	Zazdívká otvoru z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249	m2	1,20000	843,00	1 011,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 843,00
3	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na pórobeton	m2	12,60000	305,00	3 843,00
Díl: 64		Výplně otvorů				5 503,00
4	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	1 729,00	3 458,00
5	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 045,00	2 045,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 964,77
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,17250	756,00	2 398,41
7	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	18,20000	39,80	724,36
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	15,40	77,00
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	kus	5,00000	353,00	1 765,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 842,00
10	711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, 2 vrstvy	m2	63,88800	404,50	25 842,70
Díl: 725		Zařizovací předměty				32 572,70
11	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	211,00	211,00
12	725014131RT1	Demontáž pisoáru závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně	soubor	1,00000	211,00	211,00
13	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	5 605,00	5 605,00
14	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	721,00	721,00
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	136,50	273,00
16	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	2 410,00	2 410,00
17	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	780,00	780,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
18	725017351R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soubor	2,00000	1 641,00	3 282,00
19	725291113R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,00000	694,00	694,00
20	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00000	694,00	694,00
21	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 900 mm	soubor	1,00000	1 596,00	1 596,00
22	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	1,00000	1 763,00	1 763,00
23	725823111RT1	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	3,00000	1 997,00	5 991,00
24	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	77,60	155,20

Položkový rozpočet	
---------------------------	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
---	--	--	--	--	--

Příloha č. 2
Položkový rozpočet
Hygienický prostor dětského oddělení

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 002 Nemocnice Frýdek - Místek Objekt: 02 Objekt D, dětské oddělení Rozpočet: 02 Hygienické zařízení			
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval: Rozpis ceny	Bc. Andrea Bechová		
Celkem			
HSV			20 518,62
PSV			76 311,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1344,00
Celkem			98 174, 56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		98 174,56 CZK
Základní DPH	21 %		20 616,66 CZK
Zaokrouhlení			-0,22 CZK
Cena celkem s DPH			118 791,00 CZK
v Ostravě dne <i>Za zhotovitele</i>		20.11.2019 <i>Za objednatele</i>	

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	9 610,20	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	6 954,00	7
64	Výplně otvorů	HSV	2 045,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 909,42	2
711	Izolace proti vodě	PSV	18 404,75	19
725	Zařizovací předměty	PSV	29 655,10	30
766	Konstrukce truhlářské	PSV	4 558,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	8 027,67	8
781	Obklady keramické	PSV	15 666,42	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 344,00	1
Cena celkem bez DPH			98 174,56	100

Položkový rozpočet						
S:	001	Nemocnice Frýdek - Místek				
O:	01	Objekt D, dětské oddělení				
R:	01	Hygienické zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 610,20
1	342255032RT3	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	11,40000	843,00	9 610,20
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 954,00
2	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na pórobeton	m2	22,80000	305,00	6 954,00
Díl: 64		Výplně otvorů				2 045,00
3	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně	kus	1,00000	2 045,00	2 045,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 909,42
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,41750	756,00	1 071,63
5	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	21,05000	39,80	837,79
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 404,75
8	711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, 2	m2	45,50000	404,50	18 404,75
Díl: 725		Zařizovací předměty				29 655,10
9	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	211,00	211,00
11	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	5 605,00	5 605,00
12	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	721,00	721,00
13	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	136,50	136,50
14	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	2 410,00	2 410,00
15	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	780,00	780,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
16	725291113R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	1,00000	694,00	694,00
17	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	2,00000	694,00	1388,00
18	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 900 mm	soubor	1,00000	1 596,00	1 596,00
19	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	1,00000	1 763,00	1 763,00
20	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Novaservis	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
21	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní	kus	1,00000	1 997,00	1 997,00
22	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	77,60	77,60

Položkový rozpočet						
S:	001	Nemocnice Frýdek - Místek				
O:	01	Objekt D, dětské oddělení				
R:	01	Hygienické zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	211,50	211,50
24	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	1 883,00	1 883,00
25	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4xl	kus	1,00000	145,50	145,50
26	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	371,00	371,00
27	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	323,00	323,00
28	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	1,00000	555,00	555,00
29	55149002R	Držák toaletního papíru nerez SLZN 26	kus	1,00000	2 225,00	2 225,00
30	55149011R	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20	kus	1,00000	1 373,00	1 373,00
31	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	1,00000	532,00	532,00
32	55149031R	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	1,00000	590,00	590,00
33	55149061R	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	1,00000	1 267,00	1 267,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 558,00
34	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích lkř.do 0,8 m	kus	2,00000	604,00	1 208,00
35	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	357,00	714,00
36	54914587R	Kliky se štítem mezip. 804 bílé	kus	2,00000	392,00	784,00
37	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně lkř. 80x197 bílé	kus	2,00000	926,00	1 852,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 027,67
38	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	7,35000	127,50	937,13
39	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	7,35000	46,70	343,25
40	771571107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 20x20 cm	m2	7,35000	544,00	3 998,40
41	597623121R	Dlaždice 20x20 Color Two bílá mat	m2	7,35000	374,00	2 748,90
Díl: 781		Obklady keramické				15 666,42
42	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer	m2	15,40000	41,30	636,02
včetně dodávky materiálu.						
43	781475112RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	15,40000	696,00	10 718,40
44	597813520R	Obkládačka 15x15 sv. žlutá mat, Color One	m2	15,40000	280,00	4 312,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 344,00
45	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	7,00000	192,00	1 344,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.						

Příloha č. 3

Formuláře jednotlivých částí analyzovaných budov a oddělení

Název zastávky, datum, jméno: Frýdek, Bruzovská, Nemocnice, 2019, Bc. Andrea Bechová			
od MHD po objekt			
MHD	autobus / trolejbus / tramvaj		počet nástupišť 2
	lokalizace: ulice Bruzovská		
	vzdálenost MHD k objektu: cca 400 – 450 m		
Přístup na nástupiště 1 Směr Místek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: alfalt, zámková dlažba	
	sklon nájezdu na nástupiště	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 6 – 8 %	
vodicí linie	ano / ne / špatně provedení		
Nástupiště 1 Směr Místek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
		sklon podélný: 0,5 %	sklon příčný: 0,3 %
	výška nástupní hrany	20 cm	
	bezbariérový obrubník	ano / ne	
	šířka nástupiště	400 cm	
	vodicí linie	ano / ne / nedostatečné provedení	
Přístup na nástupiště 2 Směr Sedliště	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: asfalt, zámková dlažba	
	sklon nájezdu na nástupiště	ano / ne	
		lokalizace: přechod, přístupová komunikace	
		sklon: 8 %	
vodicí linie	ano / ne / špatně provedení		
Nástupiště 2 Směr Sedliště	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: asfalt, zámková dlažba	
		sklon podélný: 0,8 %	sklon příčný: 1,8 %
	výška nástupní hrany	200 cm	
	bezbariérový obrubník	ano / ne	
	šířka nástupiště	300 cm	
	vodicí linie	ano / ne / nedostatečné provedení	
Slovní popis úseku	Nevyhovující povrch přístupové komunikace k přístřešku u autobusové zastávky směr Sedliště a zároveň absence vodicí linie.		

Název zastávky, datum, jméno: Frýdek, Nemocnice, 2019, Bc. Andrea Bechová			
od MHD po objekt			
MHD	autobus / trolejbus / tramvaj		počet nástupišť 2
	lokalizace: ulice El. Krásnohorské		
	vzdálenost MHD k objektu: cca 250 m		
Přístup na nástupiště 1 Směr centrum Frýdek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: popraskaný asfalt	
	sklon nájezdu na nástupiště	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: %	
	vodicí linie		ano / ne / špatně provedení
Nástupiště 1 Směr centrum Frýdek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: asfalt	
		sklon podélný: 0,8 %	sklon příčný: 0,3 %
	výška nástupní hrany	12 cm	
	bezbariérový obrubník	ano / ne	
	šířka nástupiště	200 cm	
	vodicí linie	ano / ne / nedostatečné provedení	
Přístup na nástupiště 2 Směr Frýdek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
	sklon nájezdu na nástupiště	ano / ne	
		lokalizace: přístupová komunikace	
		sklon: 8 %	
vodicí linie		ano / ne / špatně provedení	
Nástupiště 2 Směr Frýdek	obtížný povrch	ano / ne	
		typ povrchu: zámková dlažba	
		sklon podélný: 1,6 %	sklon příčný: 2,6 %
	výška nástupní hrany	200 cm	
	bezbariérový obrubník	ano / ne	
	šířka nástupiště	300 cm	
	vodicí linie	ano / ne / nedostatečné provedení	
Slovní popis úseku			

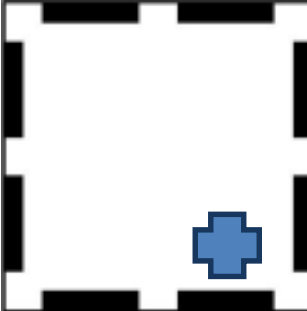
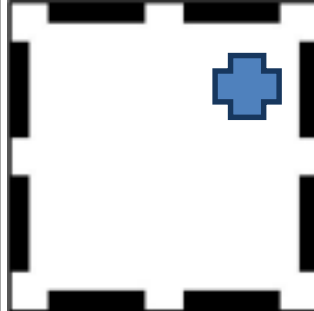
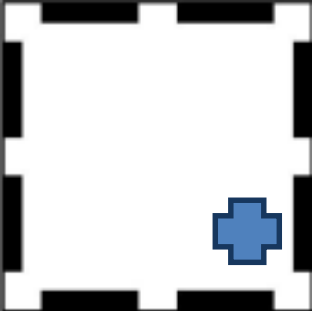
VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek- Místek Objekt A		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: cca 40 m od vstupu do objektu A			
	počet: 6			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon:		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,8 %		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 120 cm		odsazení od rohu: 20 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: 80 cm
Zádveří	šířka: 240 cm		hloubka: 482,5 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 70 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 14	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Absence vodorovného madla u vstupu.		

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt A, B, C, E		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace výtahu	Vedle hlavního vstupu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajišť:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 5	
	dojezd na hlavních podezdách / dojezd v mezipatrech			
Nástupní plocha	šířka: 150 cm		hloubka: 200 cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm			
Dveře	šachetní:	šířka: 120 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 140 cm		
		hloubka: 240 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: 120 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
fonetické (hlas) :		ano / ne		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška: 90 cm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany: cm		
	sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách: ano / ne	
		výška: 46 cm	šířka: 45 cm	hloubka: 45 cm
		ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky	Výtah v objektech A má totožné charakteristiky jako výtahy v objektech B, C, E			


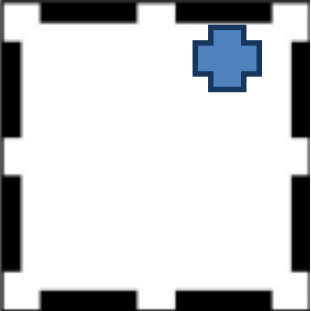
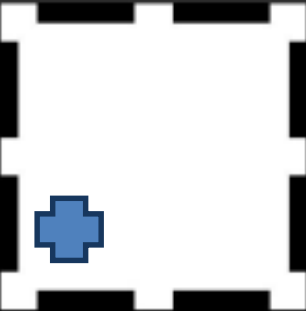
SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt A – Beskydské oční centrum, ORL oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: po levé straně schodiště		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 250 cm		hloubka 220 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka 120 cm	hloubka 120 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 30 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka	výška	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka 50 cm	výška 90 cm	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška		
			šířka		
			hloubka		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační tlačítko je umístěno ve výšce 150 mm nad podlahou.				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt A – Beskydské oční centrum, ORL oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	1. PP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech		
Předsíní 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíní 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	Ize odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 250 cm		
	hloubka: 220 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 205 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 65 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 70 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	<div>DVEŘE</div> 	<div>WC MÍSA</div> 	<div>UMYVADLO</div> 
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 50 cm		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 115 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: svislé / vodorovné	
	výška: cm	délka: cm	
zrcadlo: ano / ne	sklopné: s pákou / bez páky		
	pevné	výška spodní hany: 110 cm	
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: cm	výška signalizace ve spodní úrovni: cm	
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: ano / ne		výška: 82 cm
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)		výška: 90 cm
	věšák: ano / ne		výška cm
	koš: ano / ne		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky	WC společně se sprchou.		
Slovní popis úseku	U záchodové mísy absence signalizačního nouzového značení ve výšce 600 – 1 200 mm a 150 mm nad podlahou. Dále je zde nevhodně použito sklopné madlo u nepřístupné části.		

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 2. NP Neurologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 85 cm		průjezdná šířka: 80 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
hloubka: cm			
šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm	
Dveře do místností	šířka: 96 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
hloubka: cm			
šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm	
nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm	
hloubka: cm			
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt A – Neurologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
Vypínač	ano / chybí / automat		výška: 120 cm
Kabina	šířka: 200 cm		
	hloubka: 225 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 50 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 105 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 65 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 68 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé / vodorovné			
			výška: 90 cm		délka: 30 cm	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hany: 120 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 90 cm			výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška:		
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)			výška: 110 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku	V kabině je nevhodně použito sklopné madlo u nepřístupné části.					

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt B		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: cca 60 m od centrálního parkoviště nemocnice			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: <i>(bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)</i>			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
vodící linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm	
	více schodů	počet: 9		
Plocha před dveřmi	šířka: 200 cm		hloubka: 150 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 120 cm		odsazení od rohu: 10 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 75 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: 75 cm			
	výška prahu: 2 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: 80 cm
Zádveří	šířka: 407 cm		hloubka: 200 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	




Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 14	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky	V zádveří se nenachází dveře.		
Slovní popis úseku	Absence vodorovného madla u dveří.		

VSTUP VEDLEJŠÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt B		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace	Na druhé straně objektu B			
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne			
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem)		
		sklon: %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem)		
		sklon: %		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený		přístup zajistí: zvonek	
	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm	
	více schodů	počet: 8		
Plocha před dveřmi	šířka: 200 cm		hloubka: 250 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 120 cm		odsazení od rohu: 15 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 100 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: 100 cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			

	průjezdna šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm		hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 8		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
Poznámky	V zádveří se nenachází dveře.			
Slovní popis úseku				

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)			
	Nemocnice Frýdek – Místek 3. NP Gynekologicko – porodnické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Schody v interiéru	ano / ne			
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
	lokalizace:			
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne			
	přímé / točité			
	šířka schodiště: 150 cm			
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm			
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne			
	šířka: cm			
	lokalizace:			
Turnikety	ano / ne			
	lokalizace:			
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne			
	popis: (haptický, elektronický...)			
Dveře na chodbě	šířka: 96 cm		průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
Dveře do místností	šířka: 96 cm		průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér			
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC			
Poznámky	V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm			
Slovní popis úseku				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt B – Gynekologicko – porodnické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	3. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech		
Předsíní 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm	
Předsíní 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená pro pacienty		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 125 cm	
Kabina	šířka: 215 cm		
	hloubka: 240 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 52 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 100 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 65 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 70 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé / vodorovné			
			výška:		délka:	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hany: 130 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 90 cm			výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 83 cm		
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)			výška: 90 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku	V kabině je nevhodně použito sklopné madlo u nepřístupné části.					

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt C		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: cca 70 m od centrálního parkoviště			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace:		
		sklon:		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška:		odsazení od rohu:	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 20 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:
Zádveří	šířka: 372 cm		hloubka: 200 cm	
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla:			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu:	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

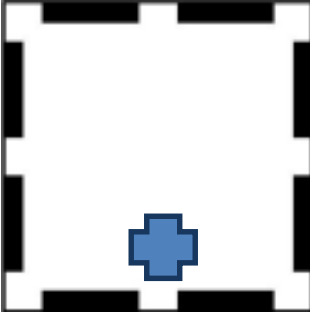
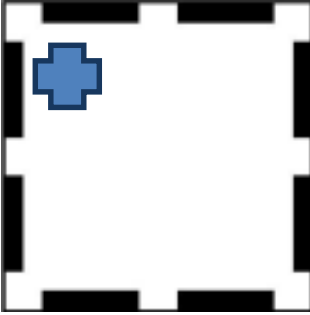
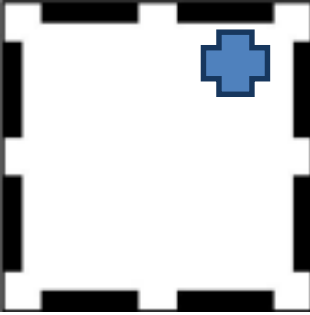
Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 14	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Absence vodorovného madla u vstupu.		

VSTUP VEDLEJŠÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt C		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace	Po levé straně hlavního vstupu			
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne			
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: <i>(bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)</i>			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený		přístup zajistí:	
	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška:	hloubka:	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: 200 cm		hloubka: 250 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška:	odsazení od rohu:		
	umístění:	vpravo / vlevo		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: 120 cm			
	výška prahu: 20 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			

	průjezdna šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm		hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 8		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
Poznámky	V zádveří se nenachází dveře.			
Slovní popis úseku				

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 2. NP Interní oddělení I		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 105 cm	průjezdná šířka: 100 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 116 cm	průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC		
Poznámky	V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt C – Interní oddělení I		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech, vedle schodiště		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 115 cm
Kabina	šířka: 215 cm		
	hloubka: 240 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 30 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 150 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 60 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné zalomené	délka: 90 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 70 cm		

Dispozice kabiny	<div>DVEŘE</div> 			<div>WC MÍSA</div> 			<div>UMYVADLO</div> 		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný								
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm								
	baterie:		<p>páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)</p>						
			výška od podlahy: 100 cm						
	madlo: ano / chybí		typ: svislé / vodorovné						
			výška:						
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky			délka:		výška v horní poloze:		
		pevné					výška spodní hany: 110 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne								
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm				výška signalizace ve spodní úrovni: cm				
Přebalovací pult	ano / ne								
	sklopný / mobilní								
	překáží při obsluze WC: ano / ne								
Doplňky	mýdelník: ano / ne				výška: 83 cm				
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)				výška: 85 cm				
	věšák: ano / ne				výška cm				
	koš: ano / ne								
Běžné WC v objektu	ano / ne								
	označení Braille: ano / ne								
Poznámky	WC kabina je určena pro ženy i muže.								
Slovní popis úseku									

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt D		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: cca 80 m od centrálního parkoviště			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu:			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
	sklon příčný	ano / ne		
		Lokalizace:		
		sklon:		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška:		odsazení od rohu:	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 100 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 2 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:
Zádveří	šířka: 407 cm		hloubka: 200 cm	
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla:			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu:	madlo: ano /	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

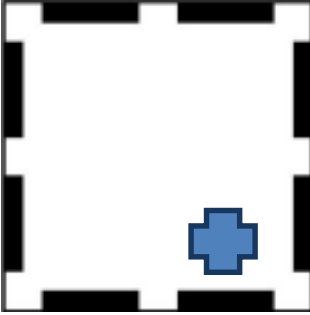
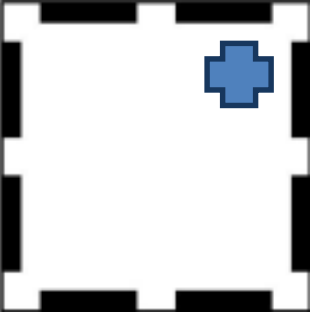
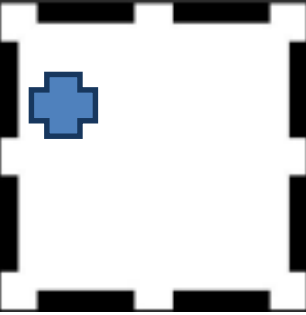
Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 14	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	U hlavních dveří chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm.		

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt D		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace výtahu	Po levé straně hlavního vstupu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajišť:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 5	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
Nástupní plocha	šířka: >150 cm		hloubka: 200 cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm			
Dveře	šachetní:	šířka: 90 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 140 cm		
		hloubka: 240 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
fonetické (hlas) :		ano / ne		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne		výška: 80 cm
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany: 100 cm		
	sedátko:	ano / ne		funkční ve všech polohách: ano / ne
		výška: 46 cm	šířka: 45 cm	hloubka: 45 cm
		ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky				

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 5. NP Dětské oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 105 cm	průjezdná šířka: 100 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 86 cm	průjezdná šířka: 80 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: 95 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC		
Poznámky	V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt D – Dětské oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu			
	lokalizace: lůžková část		umístěná samostatně / společně s WC	
Dveře	šířka 80 cm		směr otevírání dovnitř / ven	
Rozměry místnosti	šířka 175 cm		hloubka 300 cm	
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka	hloubka
			šířka místa vedle sedátka pro vozík	
	box:		šířka 80 cm	
			hloubka 80 cm	
			šířka vstupu 60 cm	
			zvýšená obruba 15 cm	
		sokl / schod:	výška cm	
			šířka cm	
			hloubka cm	
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs			
Sprcha	typ: ruční / pevná			
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)	
			výška 110 cm	
			vzdálenost od rohu 40 cm	
			umístění: z boku / za zády	
	madlo	svislé / vodorovné	délka	výška
		umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka 30 cm	výška 90 cm
umístění: z boku / za zády				
Sedátko	rozměry:		výška	
			šířka	
			hloubka	
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně	
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne	
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm
	umístění madel: z boku / za zády			
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne	
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne			
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne			
Poznámky	Hygienické zařízení je převážně bariérové.			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt D – Dětské oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	5. NP – bariérové hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 115 cm	
Kabina	šířka: 175 cm		
	hloubka: 300 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 150 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 60 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka:	výška:
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka:	výška:
	osová vzdálenost madel:		


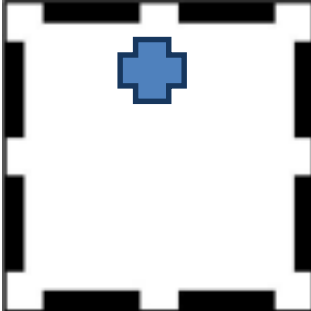

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé / vodorovné			
			výška:		délka:	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hrany: 120 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni:			výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne umístěný na umyvadle			výška:		
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)			výška: 120 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky	Na dětském oddělení se nenachází bezbariérová kabina. Formulář byl vyplněn k záchodové kabině, která byla vybrána k návrhu hygienického zařízení.					
Slovní popis úseku						

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt E		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: centrální parkoviště nemocnice – cca 120 m od vstupu do objektu E			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 2,1 %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
vodící linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: cm		odsazení od rohu: cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

Schody v zádveří	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky	Absence kontrastního značení dveří v zádveří.		
Slovní popis úseku			

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)			
	Nemocnice Frýdek – Místek 2. NP Radiodiagnostické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Schody v interiéru	ano / ne			
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
	lokalizace:			
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne			
	přímé / točité			
	šířka schodiště: 150 cm			
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm			
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne			
	šířka: cm			
	lokalizace:			
Turnikety	ano / ne			
	lokalizace:			
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne			
	popis: (haptický, elektronický...)			
Dveře na chodbě	šířka:	průjezdná šířka:	výška prahu:	
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
Dveře do místností	šířka: 66 cm	průjezdná šířka: 60 cm	výška prahu: 0 cm	
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér			
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC			
Poznámky	V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm			
Slovní popis úseku				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt E – Radiodiagnostické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bariérové hygienické zařízení pro veřejnost		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: 133,5 cm	
		hloubka: 180 cm	
	dveře do předsíně:	šířka: 60 cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 60 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
Vypínač	ano / chybí / automat		výška: 115 cm
Kabina	šířka: 109,5 cm		
	hloubka: 180 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 25 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 35 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 60 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 60 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka:	výška:
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka:	výška:
	osová vzdálenost madel:		

Dispozice kabiny	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>DVEŘE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>WC MÍSA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>UMYVADLO</p>  </div> </div>		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 100 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: svislé / vodorovné	
		výška:	délka:
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni:	výška signalizace ve spodní úrovni: cm	
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: ano / ne	výška: 95 cm	
	ručník: ano / ne	výška:	
	věšák: ano / ne	výška: 110 cm	
	koš: ano / ne		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky	Na radiodiagnostickém oddělení se nenachází bezbariérová kabina. Formulář je vyplněn k záchodové kabině, která byla vybrána k návrhu hygienického zařízení.		
Slovní popis úseku			

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt F, H		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: před vedlejším vstupem do objektu F, H			
	počet: 1			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: přístupová komunikace			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: zámková dlažba		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace:		
		sklon:		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 150 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: cm		odsazení od rohu: cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Dveře zádveří	jdnokřídle / dvoukřídle / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

Schody v zádveří	jeden schod	výška:	hloubka:
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku	Parkoviště před vedlejším vstupem do objektu F, H, na kterém je vyhrazeno parkovací stání, je určeno pro parkování po dobu 20 min. Poté je nutno převést automobil na centrální parkoviště nemocnice.		

VSTUP VEDLEJŠÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt F, H		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace				
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne			
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: cca. 10 m před vedlejším vstupem			
	počet: 1			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: zámková dlažba		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 2,1 %		
	sklon příčný	ano / ne		
		Lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený		přístup zajistí:	
	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: cm		hloubka: cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: cm		odsazení od rohu: cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			




	průjezdna šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Schody v zádveří	jeden schod	výška: cm		hloubka: cm
	více schodů	počet:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
Poznámky				
Slovní popis úseku				

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt F, H		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Lokalizace výtahu	Naproti hlavnímu schodišti				
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajišť:		
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 5		
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	šířka: >140 cm		hloubka: 200 cm		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm				
Dveře	šachetní:	šířka: 110 cm			
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř			
	klecové:	šířka: cm			
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř			
Nika	ano / ne				
	šířka: cm		hloubka: cm		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm				
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		ploché	grafické / digitální (dotyk)		
		Braille:	ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne				
	nad osou dveří: ano / ne				
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:				
	hlášení: fráze / trylek				
Klec	rozměry:	šířka: 140 cm			
		hloubka: 240 cm			
	průchozí:	ano / ne			
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm		
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené				
	výška horního tlačítka: cm				
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé		
		ploché	grafické / digitální (dotyk)		
		Braille:	ano / ne		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne		
fonetické (hlas) :		ano / ne			
Vybavení klece	madlo:	ano / ne		výška: 90 cm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm			
	zrcadlo:	ano / ne			
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		výška spodní hrany: 100 cm			
	sedátko:	ano / ne		funkční ve všech polohách: ano / ne	
		výška: 46 cm		šířka: 45 cm	hloubka: 45 cm
		ovladač v dosahu: ano / ne			
Poznámky	V objektu F, H se nachází dva totožné výtahy.				

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 4. NP Chirurgické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 80 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 96 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu:
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 115 cm	průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	PVC		
Poznámky	Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt F – Chirurgické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 500 cm		hloubka 380 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
		box:	šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
			sokl / schod:	výška cm	
				šířka cm	
				hloubka cm	
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 30 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka 50 cm	výška 90 cm
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 70 cm
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška 46 cm		
			šířka 45 cm		
			hloubka 45 cm		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně 45 cm		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační tlačítko je umístěné ve výšce 800 mm nad podlahou.				


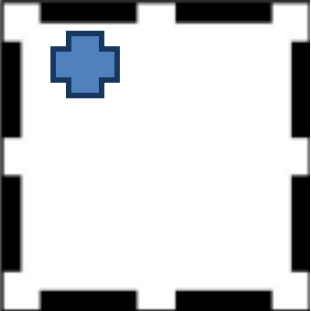
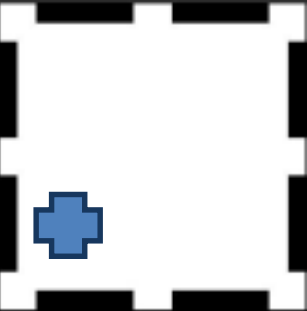
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt F – Chirurgické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	4. NP – očista pacienta umístěná v komunikačních prostorech		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč)		
Vypínač	ano / chybí / automat		výška: 110 cm
Kabina	šířka: 500 cm		
	hloubka: 380 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 265 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 65 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška:		délka:	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hany: 130 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 120 cm			výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 95 cm		
	ručník: ano / ne (papírové ručníky)			výška: 130 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky	Jedná se o očistu pacienta, tudíž použití hygienického zařízení je s asistencí.					
Slovní popis úseku						

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)			
	Nemocnice Frýdek – Místek 5. NP Urologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Schody v interiéru	ano / ne			
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
	lokalizace:			
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:		
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne			
	přímé / točité			
	šířka schodiště: 150 cm			
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm			
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne			
	šířka: cm			
	lokalizace:			
Turnikety	ano / ne			
	lokalizace:			
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne			
	popis: (haptický, elektronický...)			
Dveře na chodbě	šířka: 96 cm		průjezdná šířka: 90 cm	
	výška prahu:			
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm		výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm		výška prahu: cm
Dveře do místností	šířka: 115 cm		průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: 86 cm	průjezdná šířka: 80 cm		výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm		výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér			
Povrchové úpravy podlah	PVC, keramická dlažba			
Poznámky	Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.			
Slovní popis úseku				

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt H – Urologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: lůžková část		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven posuvné dveře		
Rozměry místnosti	šířka 220 cm		hloubka 190 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 30 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka	výška	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka 60 cm	výška 70 cm	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška: 46 cm		
			šířka: 45 cm		
			hloubka: 45 cm		
	sklopné: ano / ne	vzdálenost od boku sedátka ke stěně 35 cm			
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační tlačítko nouzového ovládání je umístěno ve výšce 150 mm nad podlahou.				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt F – Urologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	5. NP – hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí – sloužící jako klika	výška: 90 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 110 cm	
Kabina	šířka: 180 cm		
	hloubka: 210 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 105 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 65 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

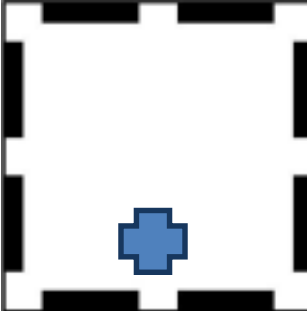
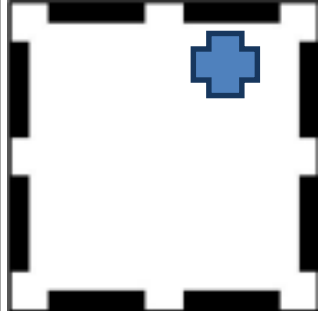
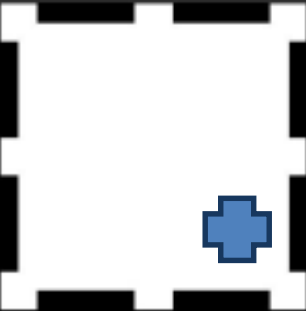
Dispozice kabiny	<div>DVEŘE</div> 			<div>WC MÍSA</div> 			<div>UMYVADLO</div> 		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný								
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 60 cm								
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)						
			výška od podlahy: 100 cm						
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /						
			výška:		délka:				
zrcadlo: ano / ne	sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:						
	pevné		výška spodní hany: 120 cm						
Signalizační tlačítko	ano / ne								
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni: cm					
Přebalovací pult	ano / ne								
	sklopný / mobilní								
	překáží při obsluze WC: ano / ne								
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 110 cm					
	ručník: ano / ne			výška:					
	věšák: ano / ne			výška cm					
	koš: ano / ne								
Běžné WC v objektu	ano / ne								
	označení Braille: ano / ne								
Poznámky	Hygienické zařízení pro pacienty na pokoji je totožné i na chirurgickém oddělení pouze kontrastní značení barev je odlišné.								
Slovní popis úseku	Běžné WC se nachází v komunikačních prostorech.								

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifikata interiéru řešena v závislosti na typu objektu)			
	Nemocnice Frýdek – Místek 4. NP Ortopedicko – traumatologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Schody v interiéru	ano / ne			
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
	lokalizace:			
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne			
	přímé / točité			
	šířka schodiště: 150 cm			
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm			
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne			
	šířka: cm			
	lokalizace:			
Turnikety	ano / ne			
	lokalizace:			
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne			
	popis: (haptický, elektronický...)			
Dveře na chodbě	šířka: 95 cm		průjezdná šířka: 90 cm	
	výška prahu: 0 cm			
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
Dveře do místností	šířka: 66 cm		průjezdná šířka: 60 cm	výška prahu: 0 cm
	výška prahu: 0 cm			
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: 115 cm		průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér			
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba, PVC			
Poznámky	Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.			

Slovní popis úseku	
---------------------------	--

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt H – Ortopedicko – traumatologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: po levé straně od výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven posuvné dveře		
Rozměry místnosti	šířka 220 cm		hloubka 190 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 30 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka	výška	
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka 60 cm	výška 70 cm	
			umístění: z boku / za zády		
	Sedátko	rozměry:		výška:	
šířka:					
hloubka:					
sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně			
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky					

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt H – Ortopedicko – traumatologické oddělení		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	4. NP – hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí – sloužící jako klika	výška: 90 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	Ize odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 110 cm
Kabina	šířka: 180 cm		
	hloubka: 210 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 105 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem / blokovaný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 65 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE 	WC MÍSA 	UMYVADLO 
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 60 cm		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: 100 cm	
	madlo: ano / chybí	typ: svislé /	
		výška:	délka:
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm	výška signalizace ve spodní úrovni: cm	
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: ano / ne		výška: 110 cm
	ručník: ano / ne		výška: 110 cm
	věšák: ano / ne		výška cm
	koš: ano / ne		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky	Hygienické zařízení pro pacienty na pokoji je totožné jak na chirurgickém oddělení tak i urologickém oddělení, pouze kontrastní značení barev je odlišné.		
Slovní popis úseku	Běžné WC se nachází v komunikačních prostorech.		

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt L		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: zámková dlažba		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem)		
		sklon: %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,3 %		
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm	
	více schodů	počet: 2		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: 150 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 115 cm		odsazení od rohu: 10 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla:			
	výška prahu:	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: 80 cm
Zádveří	šířka: 271 cm		hloubka: 268 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	


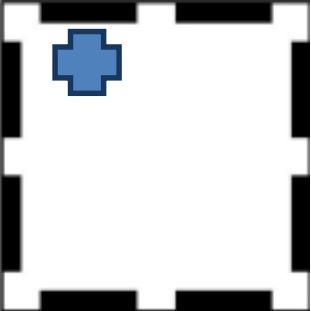
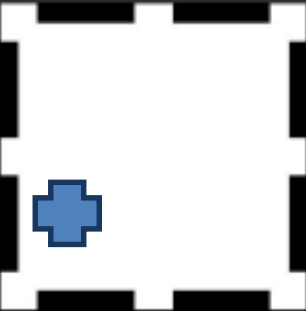
Schody v zádveří	jeden schod	výška: 16 cm	hloubka: 32 cm
	více schodů	počet: 12	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky	V zádveří se nenachází dveře.		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY	Datum, jméno: 2019, Bc. Andrea Bechová		
Název objektu	Rampa objekt L		
Rampa	před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru		
	lokalizace v interiéru: u hlavního vchodu		
	pevná / mobilní	přístup zajistí:	
	přímá / zalomená / točitá		
	počet ramen (úseků): 2		
	1. rameno:	sklon: 6; 1,8 %	šířka: cm
			délka: 150 cm
	2. rameno:	sklon: 10; 2,1 %	šířka: cm
			délka: 400 cm
	3. rameno:	sklon: %	šířka: cm
			délka: cm
	4. rameno:	sklon: %	šířka: cm
			délka: cm
	průjezdná šířka rampy: 150 cm		
plocha nad rampou: šířka: cm hloubka: cm			
plocha pod rampou: šířka: cm hloubka: cm			
podesty: ano / ne šířka: cm hloubka: cm			
povrch: kluzký / nekluzký			
madlo (zábradlí): ano / ne		jednostranné / oboustranné	
		výška: 90 cm	
	zarážka proti vyjetí: ano / ne		
Ližiny	před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru		
	lokalizace v interiéru:		
	pevné / mobilní		
	sklon: %	délka: cm	
Poznámky			
Slovní popis úseku			


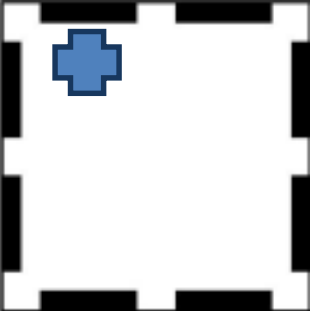
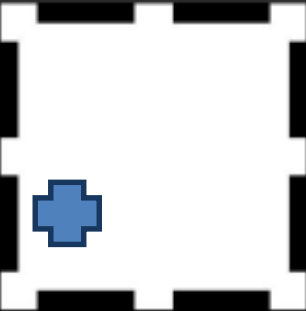
Příloha č. 2 PLOŠINA Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt L		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace plošiny	Po levé straně schodiště			
Přístup k plošině	bezproblémový / komplikovaný			
	popis:			
Typ plošiny	svislá / šikmá		otevřená / uzavřená	
	na pravé straně schodiště / na levé straně schodiště (z pohledu zdola)			
	volně přístupná / uzamčená		přístup zajistí: personál	
	výrobce a číslo: ALTECH			
Parametry plošiny (ve směru jízdy)	šířka: cm			
	hloubka: cm			
	nosnost: 250 kg		průchozí: ano / ne	
Minimální parametry	min. rozměr 70 x 90 cm, min. nosnost 150 kg: ano / ne			
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní			
	rozměry nástupní plochy:		šířka: > 150 cm	
			hloubka: 150 cm	
	vstup na plošinu:		zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
			šířka vstupu: 90 cm	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: ano / ne cm			
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí	
			výška: 100 cm odsazení: cm	
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní			
	rozměry nástupní plochy:		šířka: > 150 cm	
			hloubka: 150 cm	
	vstup na plošinu:		zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne	
			šířka vstupu: 90 cm	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: cm			
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí	
			výška: 100 cm odsazení: cm	
Umístění ovladačů	vně plošiny / uvnitř plošiny / ruční ovladač			
	vně plošiny dole:		výška: 110 cm	
	vně plošiny nahoře:		výška: 110 cm	
	uvnitř plošiny:		výška: 100 cm	
Převýšení překonávané plošinou	počet schodů: 32			
	počet podlaží: 1			
Poznámky				
Slovní popis úseku	Dveře na plošinu jsou prosklené od výšky 10 cm, tudíž nejsou chráněny proti poškození vozíkem. Prosklené plochy nejsou kontrastně značeny.			

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 1. NP, 2. NP Rehabilitace		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 80 cm jen z jedné strany schodiště		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 95 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
Dveře do místností	šířka: 105 cm		průjezdná šířka: 100 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: 95 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
	Keramická dlažba, PVC		
	Poznámky		
Slovní popis úseku	Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.		

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt L – Rehabilitace		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	1. NP – hygienické zařízení oddělení rehabilitace		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 100 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)		
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm
Kabina	šířka: 200 cm		
	hloubka: 225 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 95 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 55 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 60 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška:		délka:	
zrcadlo: ano / ne	sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:			
	pevné		výška spodní hany:			
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni:			výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 110 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 120 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky	Označení bezbariérové kabiny je umístěno na zdi před vstupem do záchodové kabiny.					
Slovní popis úseku						

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt L – Rehabilitace	Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace WC	2. NP – hygienické zařízení oddělení rehabilitace		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm	
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm	
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	Ize odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 200 cm		
	hloubka: 225 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 95 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 55 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 70 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	<div>DVEŘE</div> 			<div>WC MÍSA</div> 			<div>UMYVADLO</div> 		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný								
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 60 cm								
	baterie:		<p>páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)</p>						
			výška od podlahy: 100 cm						
	madlo: ano / chybí		<p>typ: svislé / vodorovné</p>						
			výška: 60 cm		délka: 50 cm				
zrcadlo: ano / ne		<p>sklopné: s pákou / bez páky</p>			výška v horní poloze:				
		pevné			výška spodní hany: 90 cm				
Signalizační tlačítko	ano / ne								
	výška signalizace v horní úrovni:				výška signalizace ve spodní úrovni: cm				
Přebalovací pult	ano / ne								
	sklopný / mobilní								
	překáží při obsluze WC: ano / ne								
Doplňky	mýdelník: ano / ne (umístěný na umyvadle)				výška:				
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)				výška: 120 cm				
	věšák: ano / ne				výška cm				
	koš: ano / ne								
Běžné WC v objektu	ano / ne								
	označení Braille: ano / ne								
Poznámky	Záchodová kabina je označena piktogramem bezbariérovosti.								
Slovní popis úseku									

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt T		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace: centrální parkoviště nemocnice – cca 60 m od pěšího vstupu do nemocnice u vjezdu C			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu:			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: prostor před vstupem		
		sklon: 1,5 %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace:		
		sklon:		
vodicí linie	přirozená / umělá / chybí			
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 120 cm		odsazení od rohu: 20 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: 0 cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	




Schody v zádveří	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky	Absence kontrastního značení dveří v zádveří.		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt T		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace výtahu	Naproti hlavního vstupu			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajišť:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 3	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
Nástupní plocha	šířka: >150 cm		hloubka: 200 cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm			
Dveře	šachetní:	šířka: 100 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 140 cm		
		hloubka: 240 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
fonetické (hlas) :		ano / ne		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne		výška: 90 cm
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany:		
	sedátko:	ano / ne		funkční ve všech polohách: ano / ne
		výška: 46 cm	šířka: 45 cm	hloubka: 45 cm
		ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky	Výtah je vizuálně odlišen od okolí šedou barvou			

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 1. NP Oddělení TRN		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 105 cm	průjezdná šířka: 100 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 95 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba		
Poznámky	Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt T – oddělení TRN		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 90 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 180 cm		hloubka 220 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
		box:	šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
			sokl / schod:	výška cm	
				šířka cm	
				hloubka cm	
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka	výška
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 80 cm
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška:		
			šířka:		
			hloubka:		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační systém nouzového ovládání je umístěn ve výšce 150 mm nad podlahou.				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt T – Oddělení TRN		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	1. NP – hygienické zařízení na komunikačních prostorech		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	Ize odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 85 cm		
	hloubka: 160 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 55 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka:	výška:
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka:	výška:
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

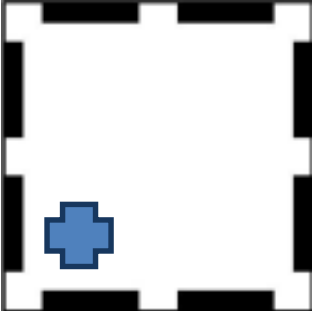
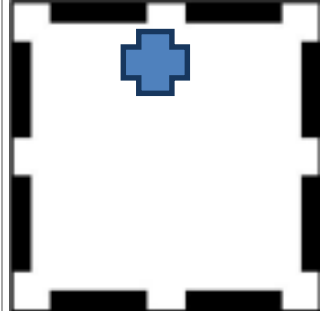

Dispozice kabiny	<div>DVEŘE</div> 			<div>WC MÍSA</div> 			<div>UMYVADLO</div> 		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm								
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný								
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm								
	baterie:			páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)					
				výška od podlahy: 100 cm					
	madlo: ano / chybí			typ: svislé /					
				výška:		délka:			
zrcadlo: ano / ne			sklopné: s pákou / bez páky			výška v horní poloze:			
			pevné			výška spodní hrany: 140 cm			
Signalizační tlačítko	ano / ne								
	výška signalizace v horní úrovni:				výška signalizace ve spodní úrovni: cm				
Přebalovací pult	ano / ne								
	sklopný / mobilní								
	překáží při obsluze WC: ano / ne								
Doplňky	mýdelník: ano / ne (umístěný na umyvadle)					výška:			
	ručník: ano / ne					výška: 120 cm			
	věšák: ano / ne					výška cm			
	koš: ano / ne								
Běžné WC v objektu	ano / ne								
	označení Braille: ano / ne								
Poznámky	Na oddělení TRN se nenachází bezbariérová kabina, a proto byl formulář vyplněn pro vybranou záchodovou kabinu, vedle které se nachází umyvadlo. Hygienické zařízení bylo vybráno pro návrh hygienického bezbariérového zařízení.								
Slovní popis úseku									

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 3. NP Oddělení následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 105 cm	průjezdná šířka: 10 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 95 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Keramická dlažba		
Poznámky	Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt T – oddělení následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 90 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 170 cm		hloubka 210 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka	výška
		umístění: z boku / za zády			
madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 80 cm	
	umístění: z boku / za zády				
Sedátko	rozměry:		výška: 46 cm		
			šířka: 45 cm		
			hloubka: 45 cm		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně 30 cm		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky					

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt T – oddělení následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 90 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 250 cm		hloubka 380 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:	šířka cm			
		hloubka cm			
		šířka vstupu cm			
		zvýšená obruba cm			
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka	výška
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka	výška
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška:		
			šířka:		
			hloubka:		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační systém nouzového ovládání ve umístění ve výšce 800 mm nad podlahou.				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt T – Oddělení následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	3. NP – hygienické zařízení na komunikačních prostorech naproti výtahu		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 90 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	Ize odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 110 cm	
Kabina	šířka: 170 cm		
	hloubka: 210 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 60 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 65 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 55 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE 	WC MÍSA 	UMYVADLO 
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm		
	baterie:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
	výška od podlahy: 100 cm		
	madlo: ano / chybí	typ: svislé /	
	výška:		délka:
Signalizační tlačítko	ano / ne		
	výška signalizace v horní úrovni:	výška signalizace ve spodní úrovni: 150 cm	
Přebalovací pult	ano / ne		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: ano / ne (umístěný na umyvadle)		výška:
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)		výška: 135 cm
	věšák: ano / ne		výška cm
	koš: ano / ne		
Běžné WC v objektu	ano / ne		
	označení Braille: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne lokalizace: cca 100 m od pěšího vstupu do nemocnice u vjezdu C počet: 1 přístup od VPS ke vstupu do objektu: chybí			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne lokalizace: prostor před vstupem sklon: 1,5 %		
	sklon příčný	ano / ne lokalizace: sklon:		
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: > 150 cm		hloubka: > 200 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 150 cm		odsazení od rohu: 20 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne nad osou vstupních dveří: ano / ne lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm průjezdová šířka vedlejšího křídla: 90 cm výška prahu: < 20 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm			
Zádveří	šířka: 240 cm		hloubka: 160 cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové mechanické / automatické / posuvné / kyvné otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany průjezdová šířka hlavního křídla: průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm výška prahu: madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	

Schody v zádveří	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky	Absence kontrastního značení dveří.		
Slovní popis úseku			

VSTUP VEDLEJŠÍ Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace				
Označení vstupu	vedlejší vstup vyznačen: ano / ne			
	informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne			
Vyhrazené parkovací stání	ano / ne			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: <i>(bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)</i>			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	ano / ne		
		typ povrchu: asfalt		
	sklon podélný	ano / ne		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
	sklon příčný	ano / ne		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
	vodicí linie	přirozená / umělá / chybí		
Přístupnost vstupu	volně přístupný / uzamčený		přístup zajišťí: zvonek	
	bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška:	hloubka:	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: 150 cm		hloubka: 150 cm	
Zvonek	pouze zvonění / interkom / chybí			
	výška: 140 cm		odsazení od rohu: 15 cm	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: 90 cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: cm		hloubka: cm	
Dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové			
	mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			

	průjezdna šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Schody v zádveří	jeden schod	výška:		hloubka:
	více schodů	počet:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne			
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí			
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne			
Poznámky	Dveře jsou prosklené od výšky 200 mm, nemají kontrastní značení.			
Slovní popis úseku				

Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY	Datum, jméno: 2019, Bc. Andrea Bechová			
Název objektu	Rampa objekt V			
Rampa	před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru			
	lokalizace v interiéru: u vedlejšího vchodu			
	pevná / mobilní	přístup zajistí:		
	přímá / zalomená / točitá			
	počet ramen (úseků): 1			
	1. rameno:	sklon: 6; 1,8 %	šířka: cm	délka: 1000 cm
	2. rameno:	sklon: %	šířka: cm	délka: cm
	3. rameno:	sklon: %	šířka: cm	délka: cm
	4. rameno:	sklon: %	šířka: cm	délka: cm
	průjezdná šířka rampy: 150 cm			
	plocha nad rampou:	šířka: cm	hloubka: cm	
	plocha pod rampou:	šířka: cm	hloubka: cm	
	podesty: ano / ne	šířka: cm	hloubka: cm	
	povrch:	kluzký / nekluzký		
madlo (zábradlí): ano / ne		jednostranné / oboustranné		
		výška: 45, 75, 90 cm		
	zarážka proti vyjetí: ano / ne			
Ližiny	před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru			
	lokalizace v interiéru:			
	pevné / mobilní			
	sklon: %	délka: cm		
Poznámky				
Slovní popis úseku				

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace výtahu	Po levé straně komunikačních prostor			
Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajišť:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 3	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
Nástupní plocha	šířka: >150 cm		hloubka: 200 cm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm			
Dveře	šachetní:	šířka: 90 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
Nika	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 140 cm		
		hloubka: 240 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
fonetické (hlas) :		ano / ne		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne		výška: 90 cm
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany:		
	sedátko:	ano / ne		funkční ve všech polohách: ano / ne
		výška: 46 cm	šířka: 45 cm	hloubka: 45 cm
		ovladač v dosahu: ano / ne		
Poznámky				

INTERIÉR Název objektu	(funkční specifikata interiéru řešena v závislosti na typu objektu)		
	Nemocnice Frýdek – Místek 2. NP Oddělení dlouhodobé následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 150 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm, pouze z jedné strany schodiště		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 85 cm		průjezdná šířka: 80 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
Dveře do místností	šířka: 115 cm		průjezdná šířka: 110 cm
	výška prahu: 0 cm		
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
	šířka: 115 cm	průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
	Keramická dlažba		
Poznámky	Dveře mají nedostatečnou šířku 800 mm.		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti schodiště a výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 400 cm		hloubka 280 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 100 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka 50 cm	výška 90 cm
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 80 cm
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška 46 cm		
			šířka 45 cm		
			hloubka 45 cm		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně 45 cm		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				

Poznámky	Vedle sprchového koutu je umístěno okno s pákovým ovládáním ve výšce 1 100 mm. Signalizační tlačítko je ve výšce 800 mm v dosahu ze záchodové mísy.
-----------------	--


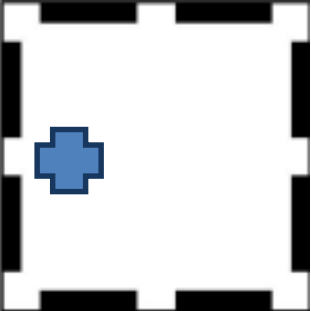
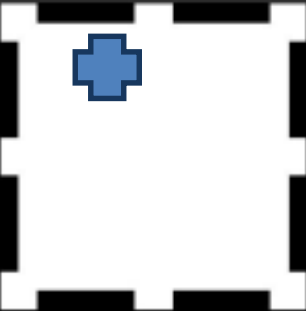
SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti schodiště a výtahu		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 380 cm		hloubka 240 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 100 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka 50 cm	výška 90 cm
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 80 cm
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška		
			šířka		
			hloubka		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Sprcha slouží k hygieně pacientů potřebných asistenci. Signalizační tlačítko je umístěno ve výšce 800 mm v dosahu ze záchodové mísy.				

SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: naproti schodišti		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 250 cm		hloubka 350 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 120 cm		
			vzdálenost od rohu 40 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné		délka 50 cm	výška 90 cm
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné		délka 60 cm	výška 80 cm
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška 46 cm		
			šířka 45 cm		
			hloubka 45 cm		
	sklopné: ano / ne	vzdálenost od boku sedátka ke stěně 50 cm			
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky	Signalizační tlačítko je umístěné ve výšce 150 mm a 800 mm nad podlahou.				


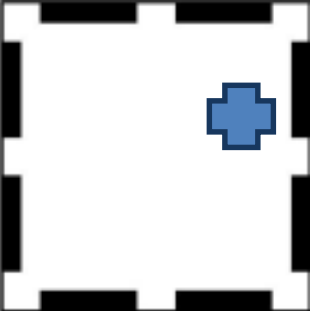
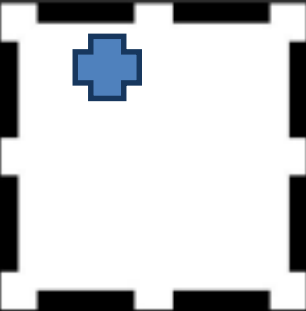
SPRCHA (VANA) Název objektu	Nemocnice Frýdek-Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: po levé straně od schodiště, na konci chodby		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 450 cm		hloubka 230 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka > 90 cm	hloubka > 90 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm		
	box:		šířka cm		
			hloubka cm		
			šířka vstupu cm		
			zvýšená obruba cm		
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 150 cm		
			vzdálenost od rohu 130 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka 50 cm	výška 90 cm	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka	výška	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška		
			šířka		
			hloubka		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				

Poznámky	Absence madel nevádí z důvodu využívání hygienického zařízení pouze za pomoci asistence. Signalizační tlačítko je umístěno ve výšce 800 mm v dosahu ze záchodové mísy.
----------	---


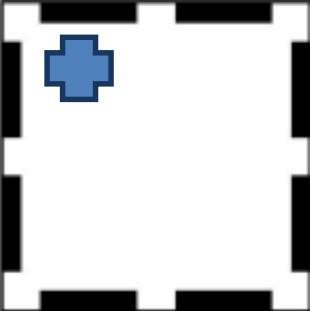
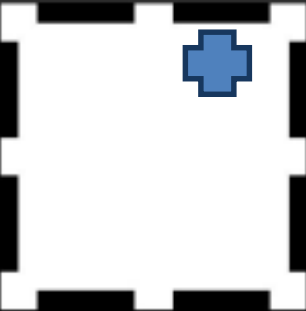
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče I		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 400 cm		
	hloubka: 280 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 135 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 203 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 75 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška: 80 cm		délka: 50 cm	
	zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:	
		pevné		výška spodní hrany: 90 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni:		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 87 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 135 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku						


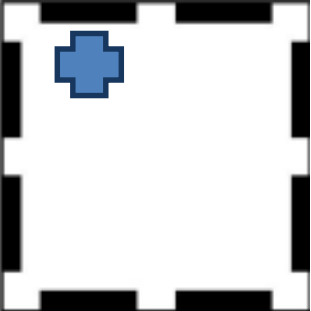
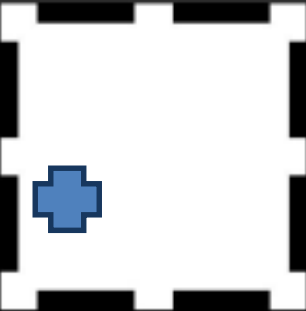
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)				
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče I	Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová			
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby				
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm			
		hloubka: cm			
	dveře do předsíně:	šířka: cm			
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille			
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm			
	ano / chybí / automat	výška: cm			
Vypínač					
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm			
		hloubka: cm			
	dveře do předsíně:	šířka: cm			
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille			
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm			
	ano / chybí / automat	výška: cm			
Vypínač					
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:			
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži				
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm				
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné				
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: 80 cm			
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne			
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne			
	vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí)				
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm			
Kabina	šířka: 380 cm				
	hloubka: 240 cm				
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 130 cm				
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 135 cm				
	výška sedátka: 46 cm				
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm				
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem				
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne				
Splachování WC	vzadu:	výška: 75 cm			
	z boku:	výška: cm			
		vzdálenost od rohu: cm			
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné		
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm		
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm		
	osová vzdálenost madel: 65 cm				

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška: 80 cm		délka: 50 cm	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hrany: 90 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni:		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 87 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 145 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku						




Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče II		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 220 cm		
	hloubka: 190 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 130 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 75 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška: 80 cm		délka: 50 cm	
	zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:	
		pevné		výška spodní hrany: 82 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni:		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 90 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 120 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku						

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče II		Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 250 cm		
	hloubka: 350 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 195 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 75 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška: 80 cm		délka: 50 cm	
	zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:	
		pevné		výška spodní hrany: 82 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni:		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 90 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 120 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku						

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	Nemocnice Frýdek – Místek Objekt V – oddělení dlouhodobé následné péče II	Datum: 2019 Jméno: Bc. Andrea Bechová	
Lokalizace WC	2. NP – bezbariérové hygienické zařízení s asistencí		
Předsíň 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Předsíň 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	ano / chybí / automat	výška: cm	
Vypínač			
Typ WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře WC kabiny	šířka: 110 cm		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška:	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince (v zámku není klíč umístěn)		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: 120 cm	
Kabina	šířka: 230 cm		
	hloubka: 450 cm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 405 cm		
	výška sedátka: 46 cm		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: 75 cm	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: 80 cm	výška: 80 cm
	osová vzdálenost madel: 65 cm		

Dispozice kabiny	DVEŘE		WC MÍSA		UMYVADLO	
						
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: 80 cm					
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm					
	baterie:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy: 100 cm			
	madlo: ano / chybí		typ: svislé /			
			výška:		délka:	
zrcadlo: ano / ne		sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze:		
		pevné		výška spodní hrany: 130 cm		
Signalizační tlačítko	ano / ne					
	výška signalizace v horní úrovni: 80 cm			výška signalizace ve spodní úrovni:		
Přebalovací pult	ano / ne					
	sklopný / mobilní					
	překáží při obsluze WC: ano / ne					
Doplňky	mýdelník: ano / ne			výška: 120 cm		
	ručník: ano / ne (papírové utěrky)			výška: 170 cm		
	věšák: ano / ne			výška cm		
	koš: ano / ne					
Běžné WC v objektu	ano / ne					
	označení Braille: ano / ne					
Poznámky						
Slovní popis úseku						